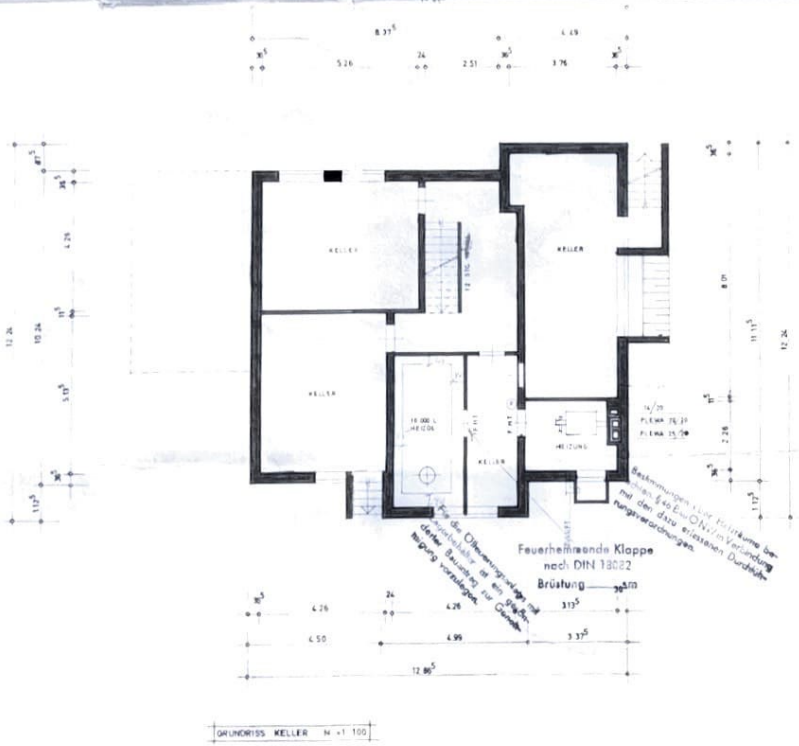

Wandstärken u. Mauerwerksgüten sind der geprüften stat. Berechnung zu entnehmen.

11,5 cm u. 17,5 cm starke, tragende Wände dürfen durch Schlitze nicht geschwächt werden.

Dachkonstruktion siehe statische Berechnung

Die Bestimmungen über Wärmeschutz und Schallschutz im Hochbau DIN 4108 und 4109 sind zu beachten.

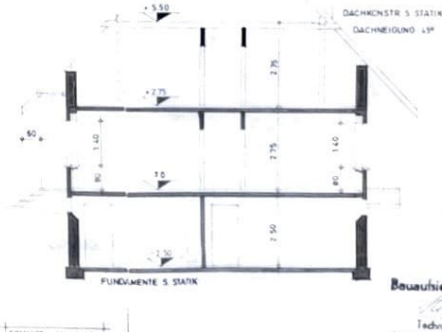

Treppengeländer mind. 0,90 m hoch nach § 15 der 1. Durchführungsverordnung zur BauO NW

Öffnungen in Geländern, Brüstungen u. Umwehrungen nicht breiter als 12 cm nach § 16 der 1. Durchführungsverordnung zur BauO NW

Bauaufsichtlich geprüft

Techn. Kontrollgrad:

Anlage zum Bauschein

Nr. vom

E 188/72 4. JULI 1972

WOHNHAUS M = 1:100

HERRN LUDGER NIEHUES
44 MÜNSTER-ANGELMODDE
HEIDESTRASSE-FLASSKUHL

WOLBECK, IM AUGUST 1971

BAUHERR

ARCHITEKT HEINZ BARLAGE