


# PLANZEICHENLEGENDE

FW	Hauptzugang für die Feuerwehr
FW	Weiterer wichtiger Zugang für die Feuerwehr
	Fluchtweg
	Stiege
	Aufzug
HS	E-Verteiler HS = Haupttrenner
	Deckendurchbruch (strichliert = oben, sonst unten)
	Hauptabsperrvorrichtung und sonstige wichtige Absperrvorrichtungen für die Heizung
	Hauptabsperrvorrichtung und sonstige wichtige Absperrvorrichtungen für die Ortswasserleitung
	Hauptabsperrvorrichtung und sonstige wichtige Absperrvorrichtungen für Gas
	Grenze des Brandabschnittes
	Brandwiderstandsklasse bei Türen, Fenster, etc.
	Brandbrücke
G12	Tragbarer Feuerlöscher
C	Wandhydrant
F	Löschecke
	Brandrauchentlüftung
RWA	Auslösetaster für RWA
ALARM	Taster Hausalarm
G	Gefahr durch Gase
	Gefahr durch Elektrizität
B	erhöhte Brandgefahr
Ex	Explosionsgefahr
	Brandmelderzentrale
	Feuerwehrbedienfeld
	Brandmelderparallelanzeige
	Plankasten (Brandschutzplan)
	Feuerwehrschlüsseltresor
	Optischer Brandmelder, Wärmemelder, Lüftungsleitungsmelder, Flammenmelder
	Linearmelder, Parallelindikator, Zwischenbodenmelder, Zwischendeckenmelder
	Druckknopfmelder
	Blinklicht
	Überflurhydrant
	Unterflurhydrant
	Einspeisestelle für Steigleitung
	Steigleitung trocken, Schlauchanschluß
	Saugstelle
	700 2,5 Saugleitung
	Parkplatz
	Sammelplatz
	Erste Hilfe

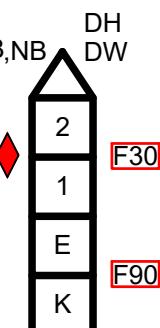

Kennzeichnung der Brandwiderstandsklasse der Decken und Bedachungen, z.B.: Kennzeichnung eines dreigeschossigen Gebäudes:  
 Brandwiderstandsklassen der Decken gemäß Planzeichen, Kennzeichnung des Dachstuhles am linken Schenkel (B=brennbar, NB=nicht brennbar), Kennzeichnung der Dachdeckung am rechten Schenkel  
 (DH= harte Dachdeckung, DW= weiche Dachdeckung)

240m

200m


160m

120m

80m

40m


0

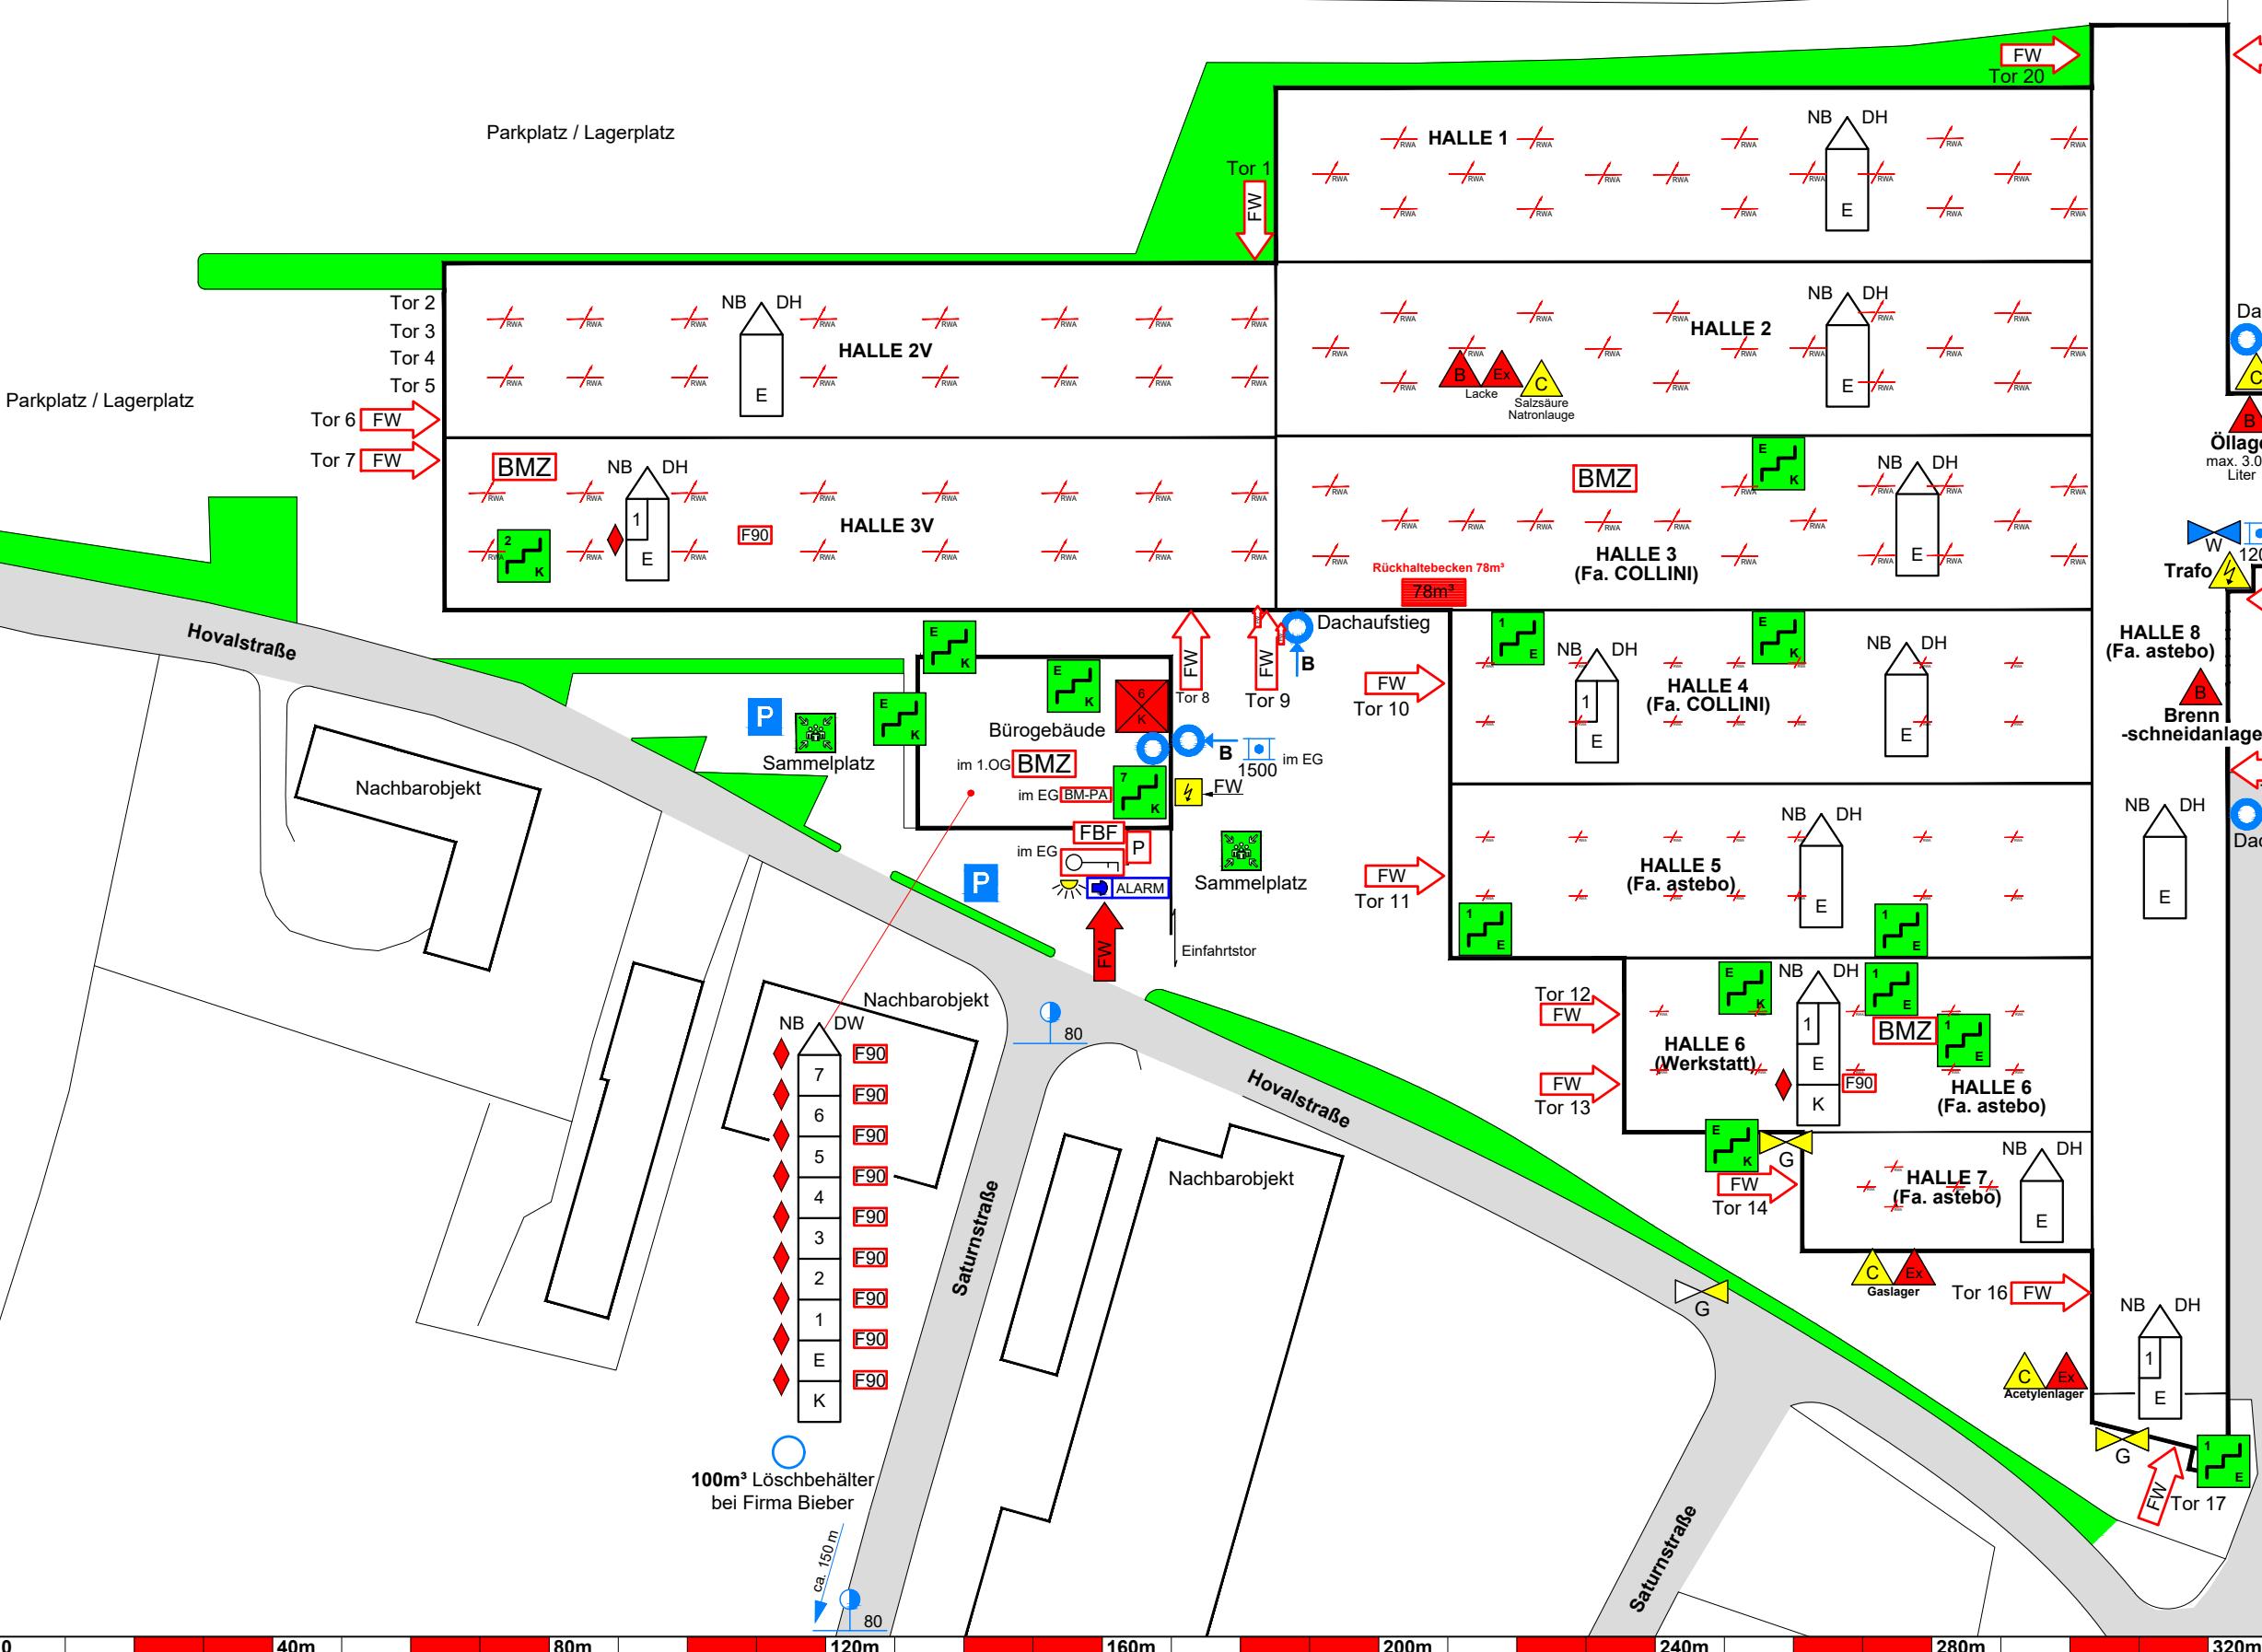


# Brandschutzplan

## HOVAL Ges.m.b.H


### LAGEPLAN

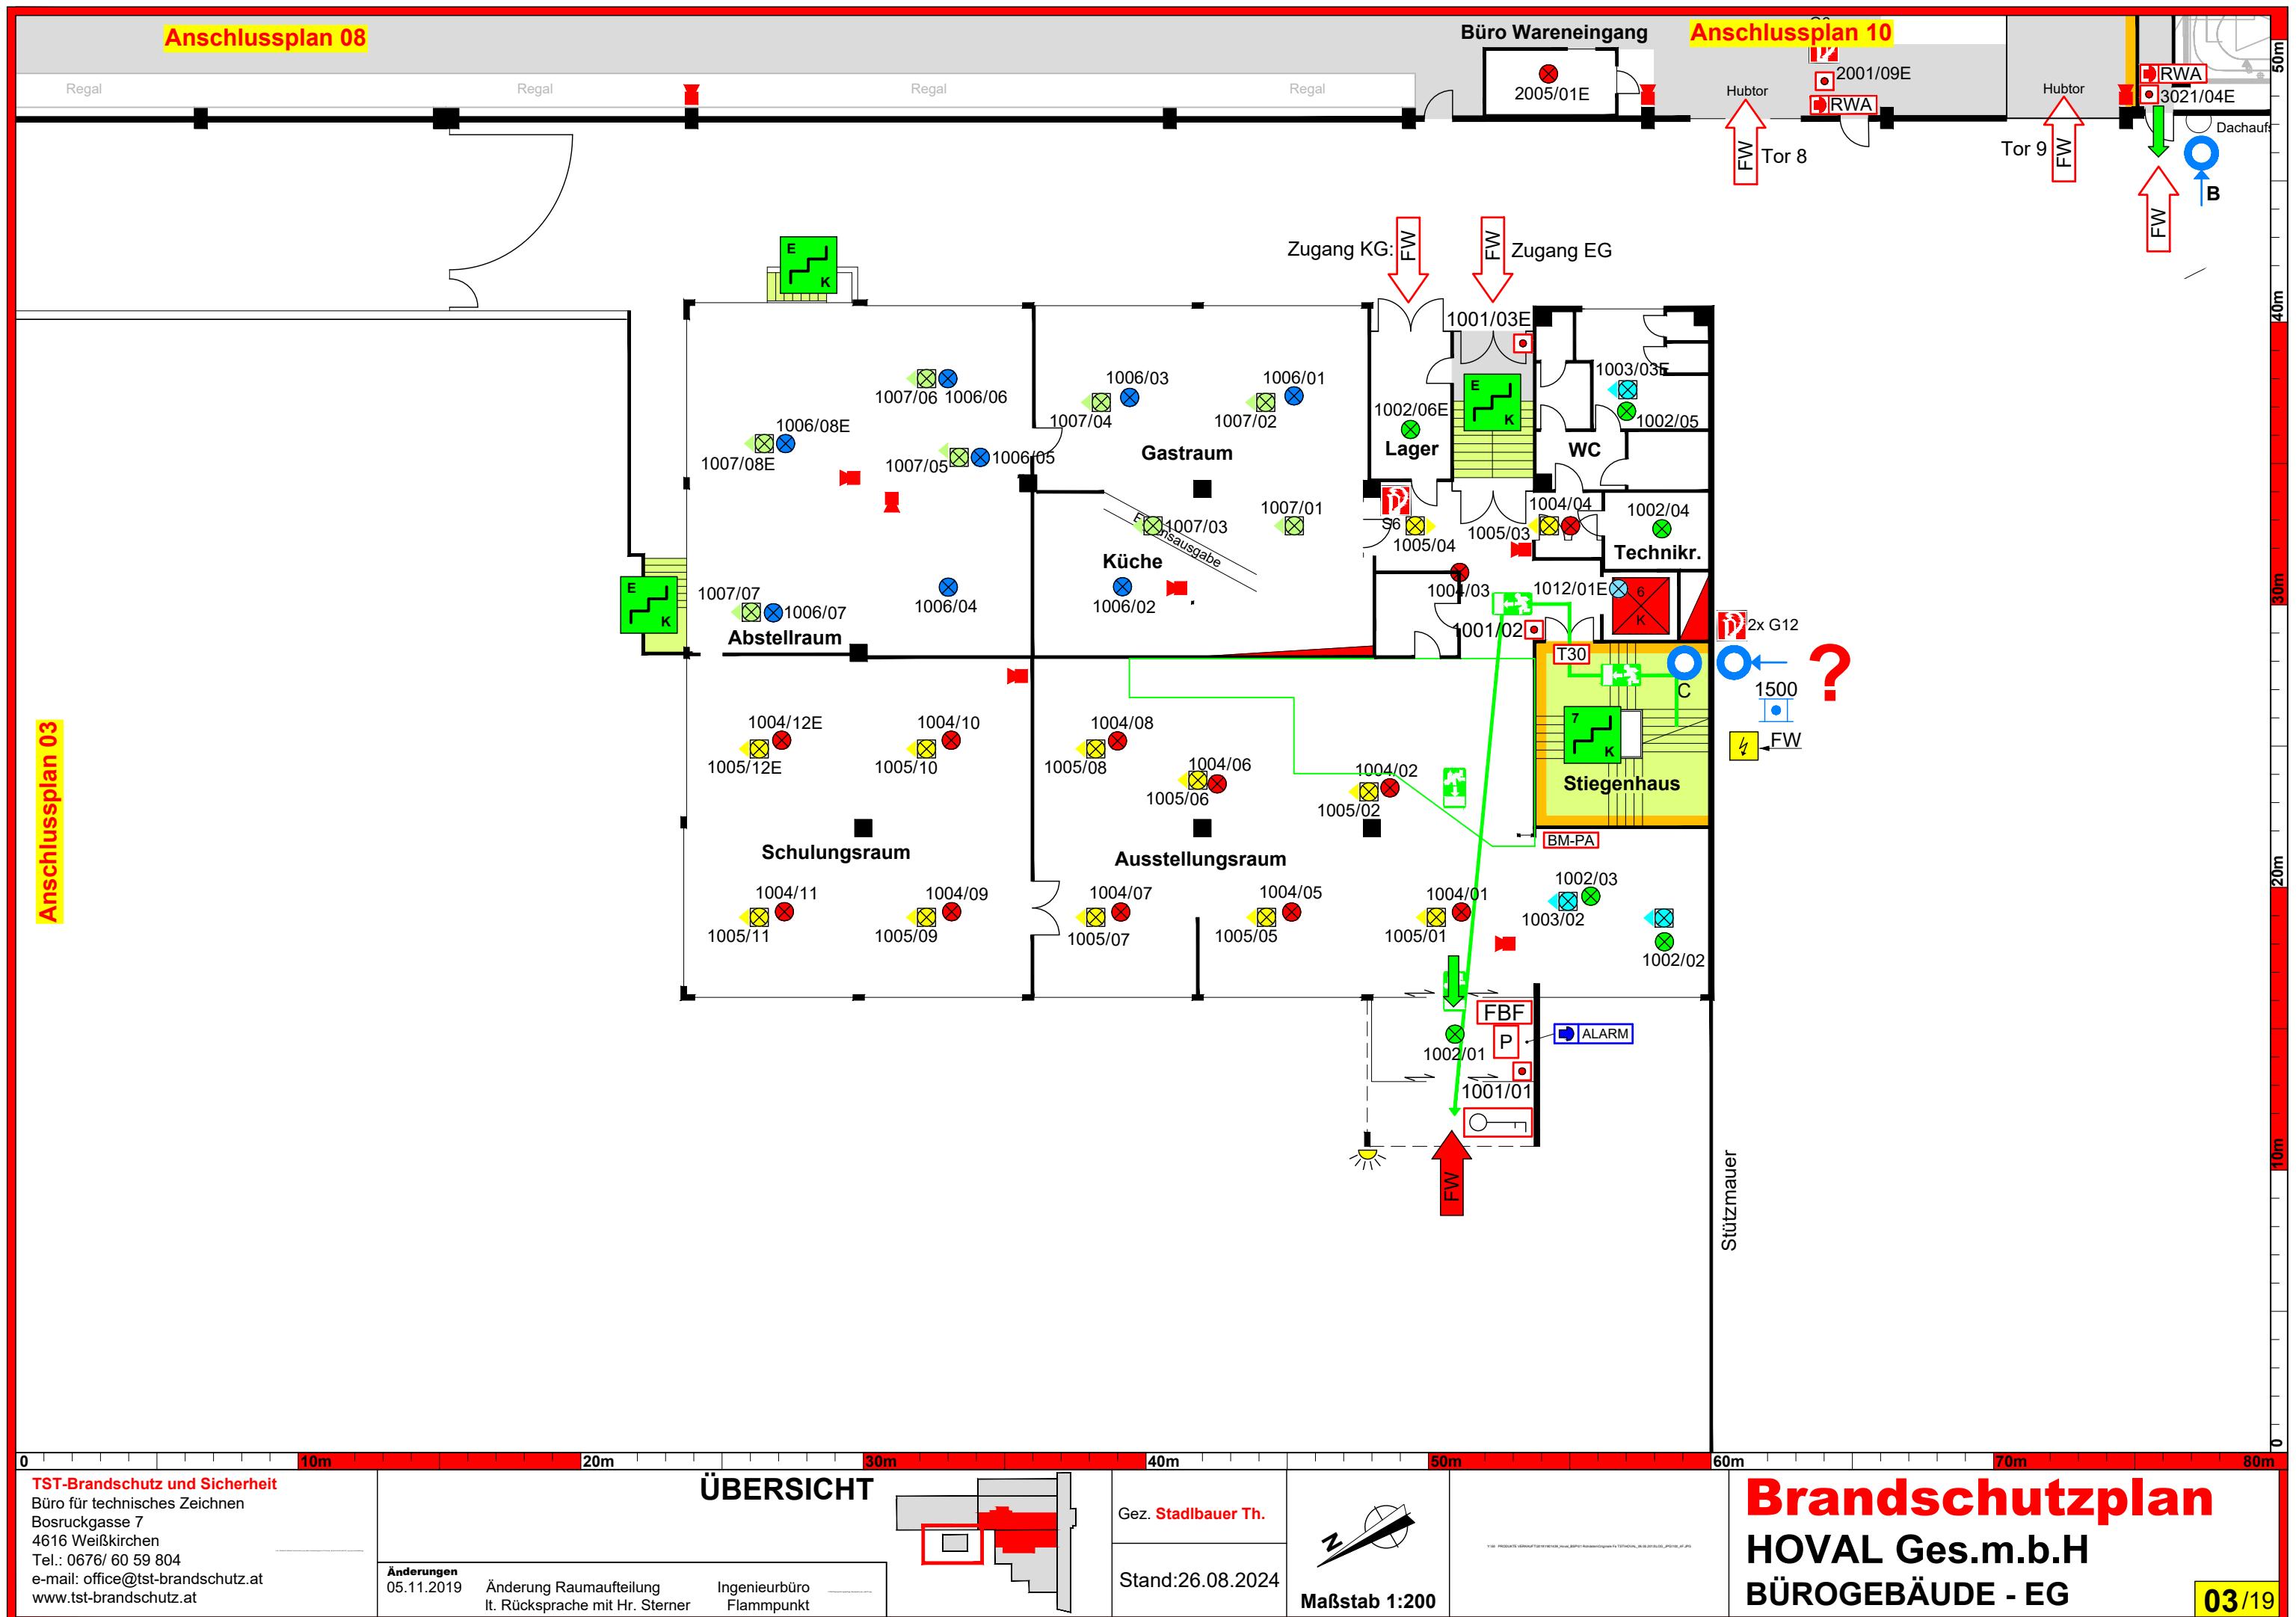


### 3. OBERGESCHOSS

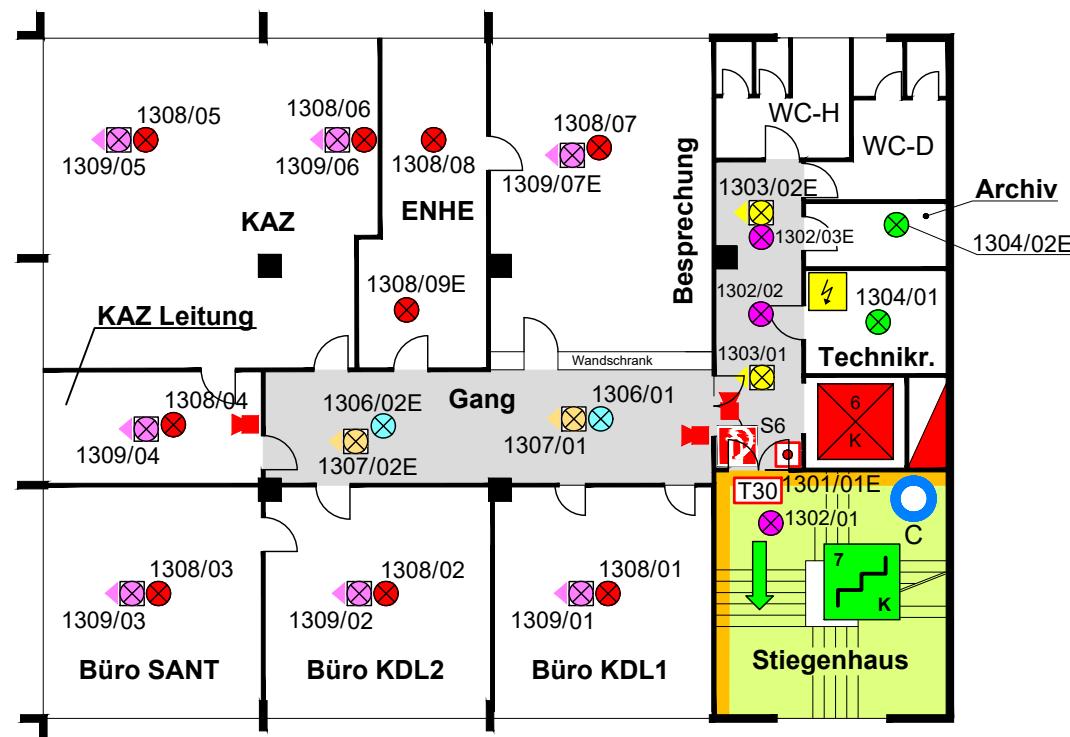


### 4. OBERGESCHOSS

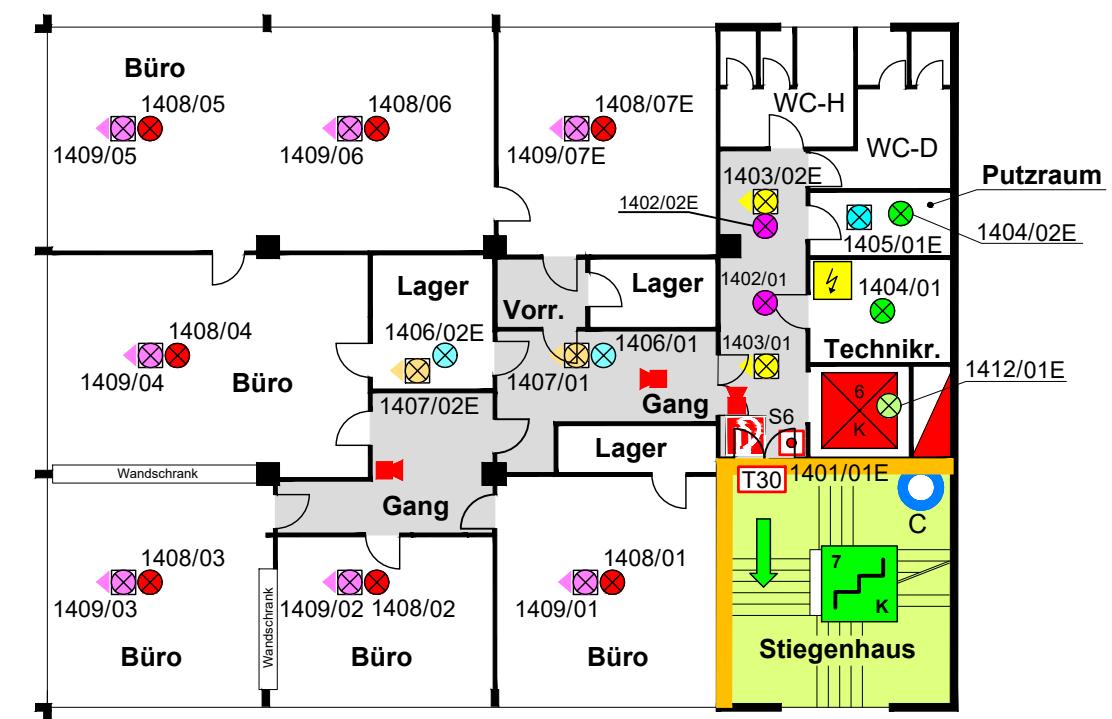

## 5. OBERGESCHOSS

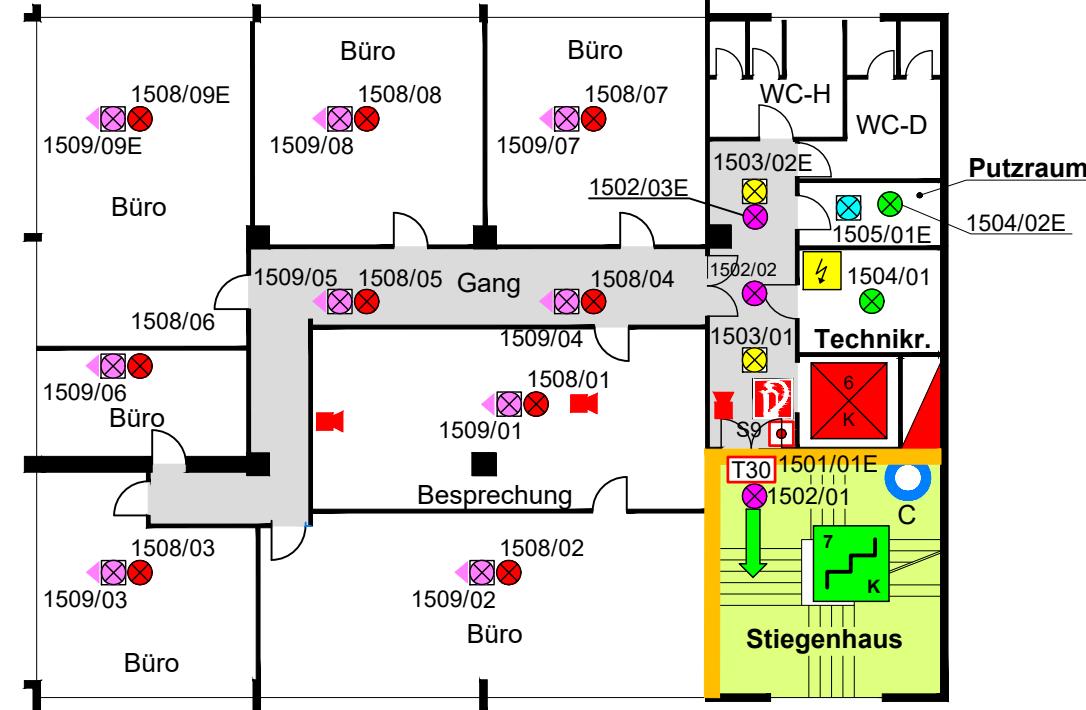

## 6. OBERGESCHOSS

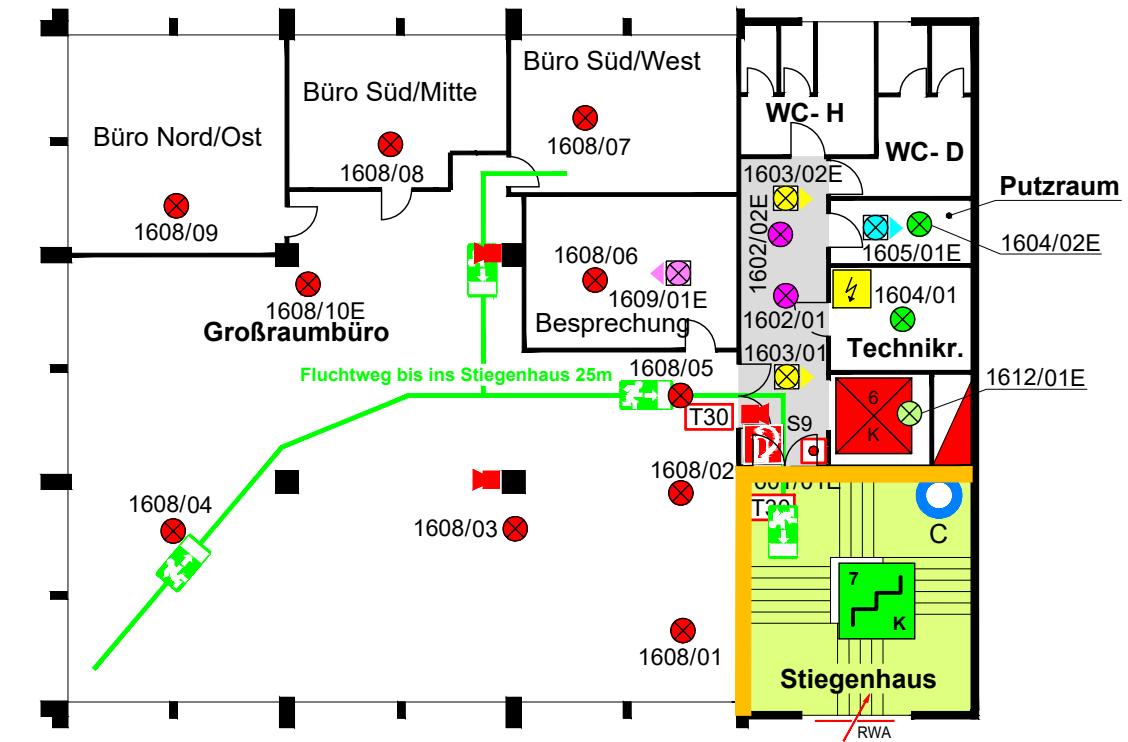

50m  
40m  
30m  
20m  
10m

## 7. OBERGESCHOSS

