


Anforderungen	Gebäudedaten					
Die Anforderungen sind erfüllt.	Bezugsfläche:	150 m ²	Volumen V _e :	555 m ³	Fensteranteil:	10.8 %
	Wü. Fläche A:	349 m ²	A/V _e :	0.63 1/m		

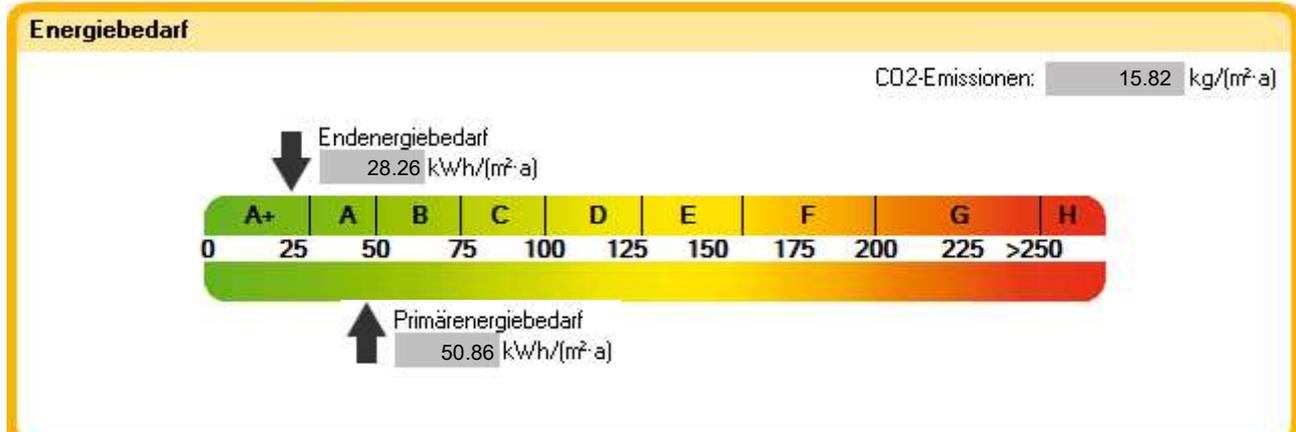

Nachweis der Einhaltung der Anforderungen des GEG

<u>Primärenergiebedarf</u>		<u>Energetische Qualität der Gebäudehülle</u>		<u>DIN 4108/2</u>
Gebäude Ist-Wert:	50.86 kWh/(m ² ·a)	Gebäude Ist-Wert HT':	0.33 W/(m ² ·K)	sommerlicher
Anforderungswert:	61.81 kWh/(m ² ·a) ✓	Anforderungswert HT':	0.40 W/(m ² ·K) ✓	Wärmeschutz ✓

Aufteilung Energiebedarf (Endenergie brennwertbezogen)

kWh/(m ² ·a)	Heizung	Warmwasser	Lüftung	Kühlung	Gebäude insgesamt
Nutzenergie	73.00	8.98	---	0.00	81.98
Endenergie	23.63	4.23	0.40	0.00	28.26
Primärenergie	42.53	7.61	0.71	0.00	50.86

Endenergiebedarf (heizwertbezogen)

Energieträger	Jährlicher Endenergiebedarf in kWh/(m ² ·a) für				Gebäude insgesamt
	Heizung	Warmwasser	Lüftung	Kühlung	
Strom	23.63	4.23	0.40	0.00	28.26