WÜRFELPROBEN
anfertigen

A

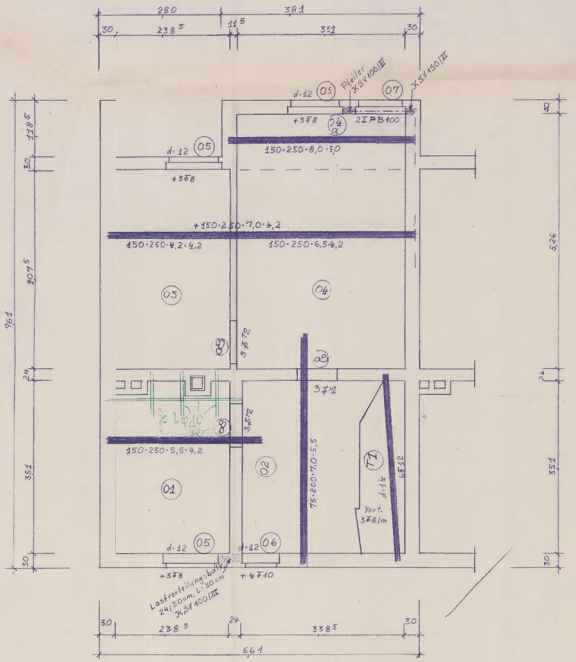

Kellerdecke d = 12 cm

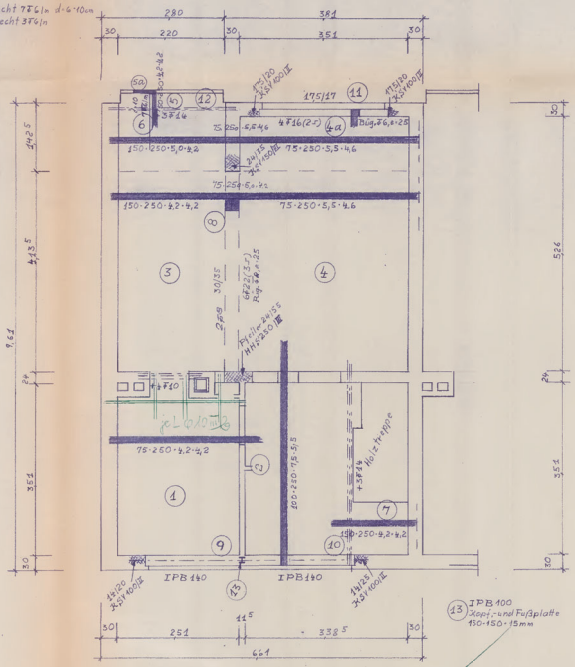

Erdgeschoßdecke d = 12 cm

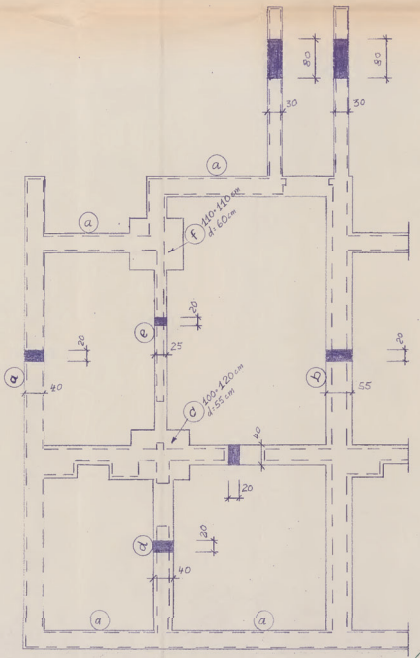

Fundamente aus Beton B 120

frostfrei gründen!

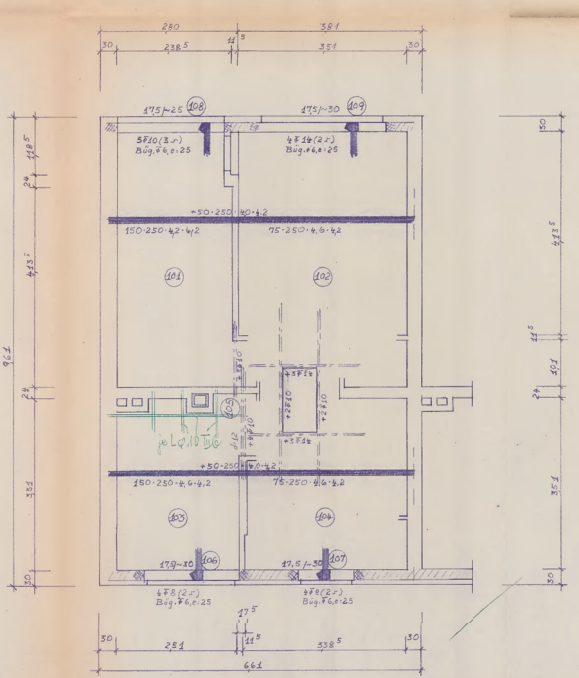

Obergeschoßdecke d = 12 cm

Prüfbemerkungen:
Siehe besonderes Blatt!

In statischer Hinsicht geprüft
Prüfnummer 5833/64
Kommunales Prüfamt
für Bausatik
Bielefeld
Bielefeld, den 13. 8. 1964
Der Leiter: Der Bearbeiter:

Belangte B 225
Zuschlagstoffe 0-7+7-30 mm
Betonstahl IIIb, Rc-Tor-Stahl
St. II b gem. Bstg

Die im Stahlplan nicht gezeichneten Bügel und Leichtbügel sind laut nach dem Ausschalen anzubringen.

Klasse am Bau prüfen!
Bei Differenzen zwischen Zeichnung und Wirklichkeit den Statiker sofort benachrichtigen!

zul. Bodenpressung mit 2 kg/cm² angenommen
Örtliche Baufirma hat Anwendbarkeit dieses Werkes in eigener Verantwortung zu prüfen!

Neubau Wohnhaus (1 WE)
GSG d. Hilfsw. d. Ev. Kirchen
Bielefeld, Talbrücke 11

R 1 N

Pos.- und Schalplan
Fundamentplan

BATI: 523525
2
ÄNDERUNGEN

MAßST. 1:50 DATUM 22.6.64
Siegfried OELGARTH
Bau-Ing. BDB
Münster (Westf.)
Am Buntloh 61
Ruf: 21135

ZUR STAT. BERECHNUNG VOM: 20.6.64

ORDNER 73/64

20×