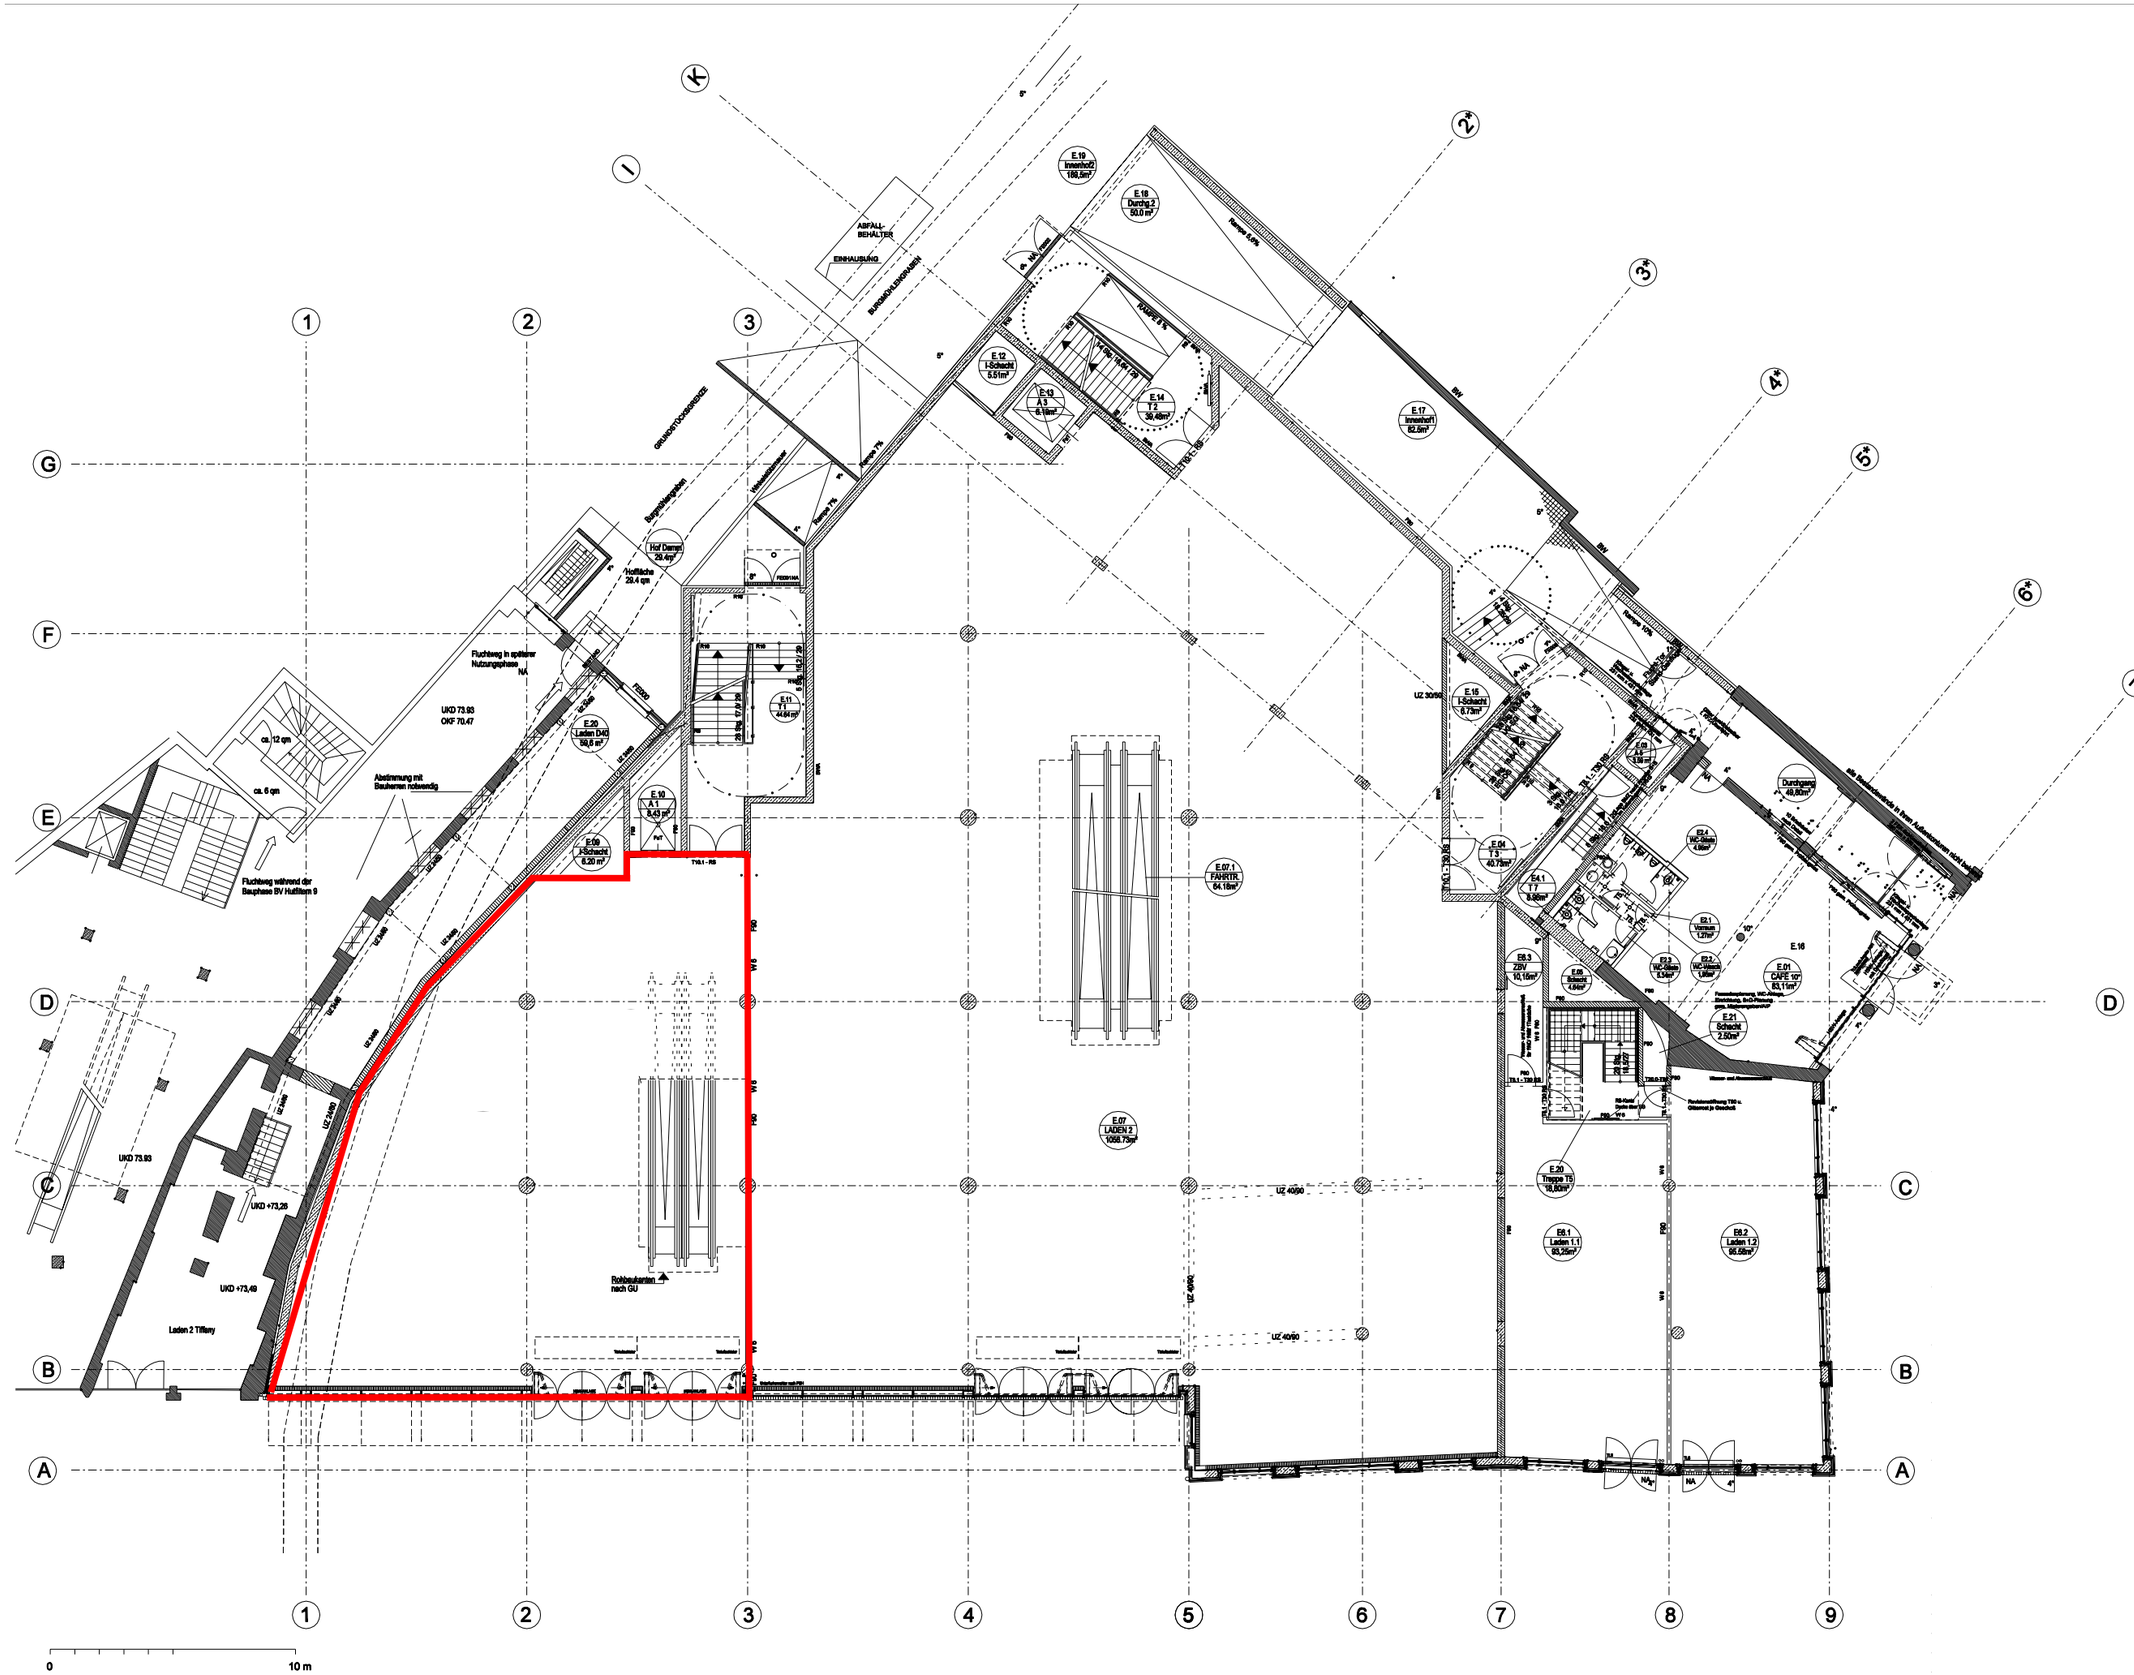
ABFALL-
BEHÄLTER
EINHAUSUNG
GRUNDSTÜCKSGRENZE
Hof Damm
29.4m²
Hoffläche
29.4 qm
Fluchtweg in späterer
Nutzungsphase
NA
UKD 73.93
OKF 70.47
ca. 12 qm
ca. 6 qm
Abstimmung mit
Bauherren notwendig
Fluchtweg während der
Bauphase BV Hutfilter 9
UKD 73.93
UKD +73,26
UKD +73,49
Laden 2 Tiffany
Rohbauöffnungen
nach GU
E.10
A.1
8.43 m²
E.11
T.1
44.64 m²
E.12
LSchacht
5.51m²
E.13
A.3
6.19m²
E.14
T.2
30.49m²
E.15
LSchacht
6.73m²
E.16
Durchg.2
50.0 m²
E.17
Innenhof1
82.5m²
E.18
Innenhof2
180,5m²
E.19
Durchg.1
49.80m²
E.20
Laden D40
190,6 m²
E.01
LADEN 2
1058.75m²
E.04
T.3
40.73m²
E.07.1
FAHRTR.
64.18m²
E8.1
Laden 1.1
85,25m²
E8.2
Laden 1.2
96.58m²
E8.3
230V
10,15m²
E.21
Schacht
2.00m²
E.01
CAFE 10°
83,11m²
UZ 40/90
0
10 m