

Dacheindeckung:

Falzziegel Farbe blau
 Dachlattung 4 / 6 cm
 Konterlattung 3 / 5 cm
 Unterspannbahn

Kellerdecke:

10 cm Plattenbelag
 3,5 cm Fließestrich
 1 Lage PE-Folie
 6,0 cm Styropor
 24,0 cm Stibetondeckenplatte

Dachgeschossdecke:

2,5 cm Rauhspund
 14,0 cm Mineralwolle
 2,5 cm Sparschalung
 1 Lage PE-Folie
 12,5 cm Rigipsplatten

Kellerfußboden und im nichtunterkellerten Teil

10 cm Plattenbelag
 3,5 cm Fließestrich
 1 Lage PE-Folie
 6,0 cm Styropor
 1 Lage Dichtungsschweißbahn
 1 Lage Bitumenpappe 350-er
 10,0 cm Unterbeton B 15
 1 Lage Ölpapier

Erdgeschossdecke:

0,5 cm PVC - Belag
 3,5 cm Fließestrich
 1 Lage PE-Folie
 6,0 cm Styropor
 24,0 cm Stibetondeckenplatte

Anlage zum Bauschein

Nr. 3/436/93

Bauamtlich geprüft

Termin der 21.10.93


Karin Grahse

Der Landrat

Handwritten signature

Schallschutz?

Die Wände der Freppenkammer sind bis unter die Dachkante feuerbeständig auszuführen

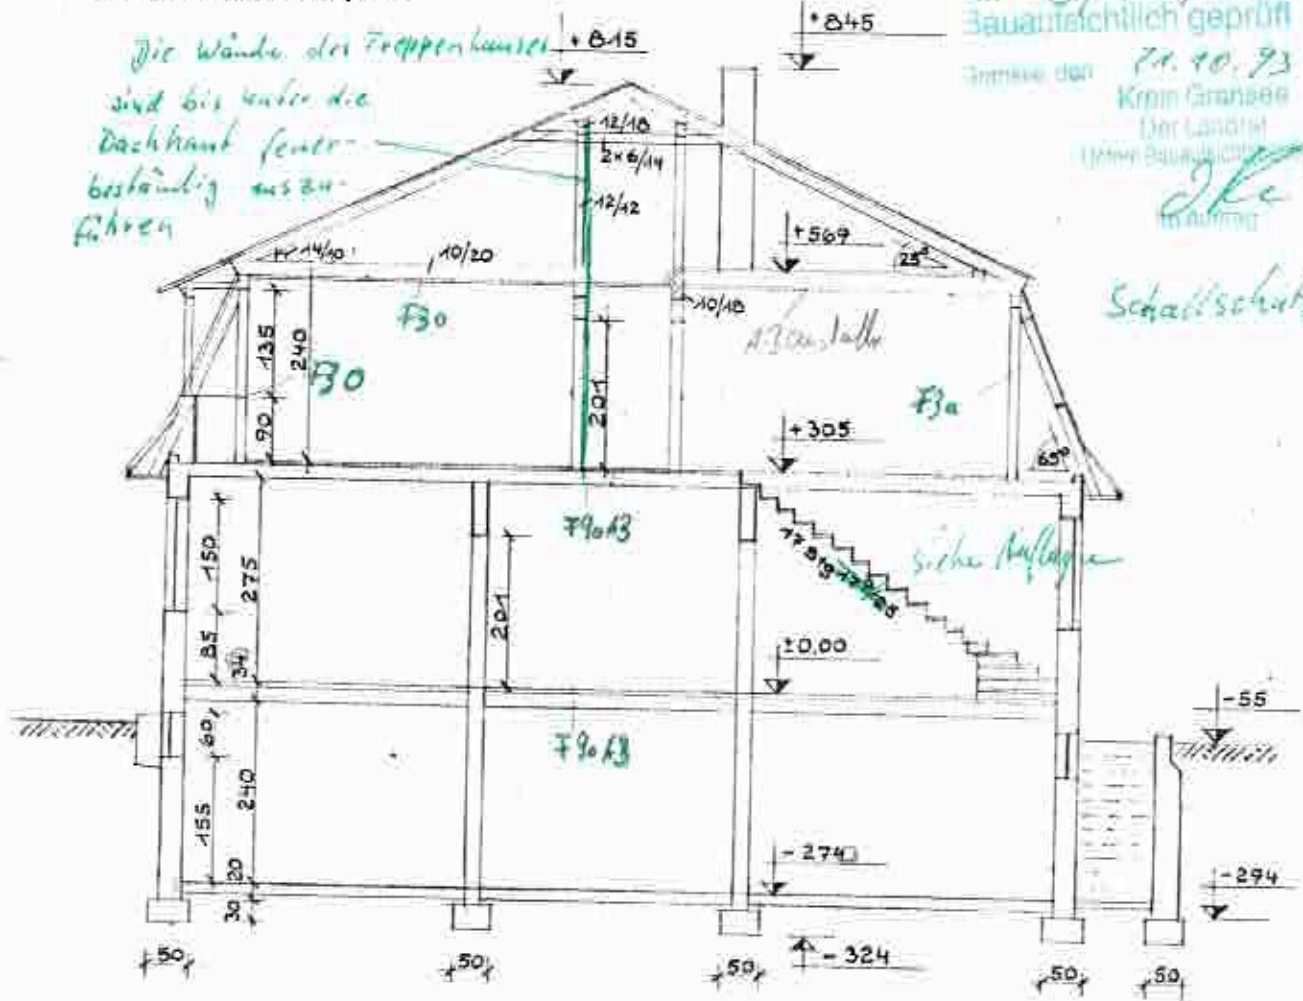

SCHNITT

M 1 : 100

FREIZEITPENSION

Sylvia Prehn

Bornmühlenstraße 44

16798 Fürstenberg

Georg Wilhelm
 Architekt - Bauingenieur

Handwritten signature

Ordnung, den 16. 08. 1993