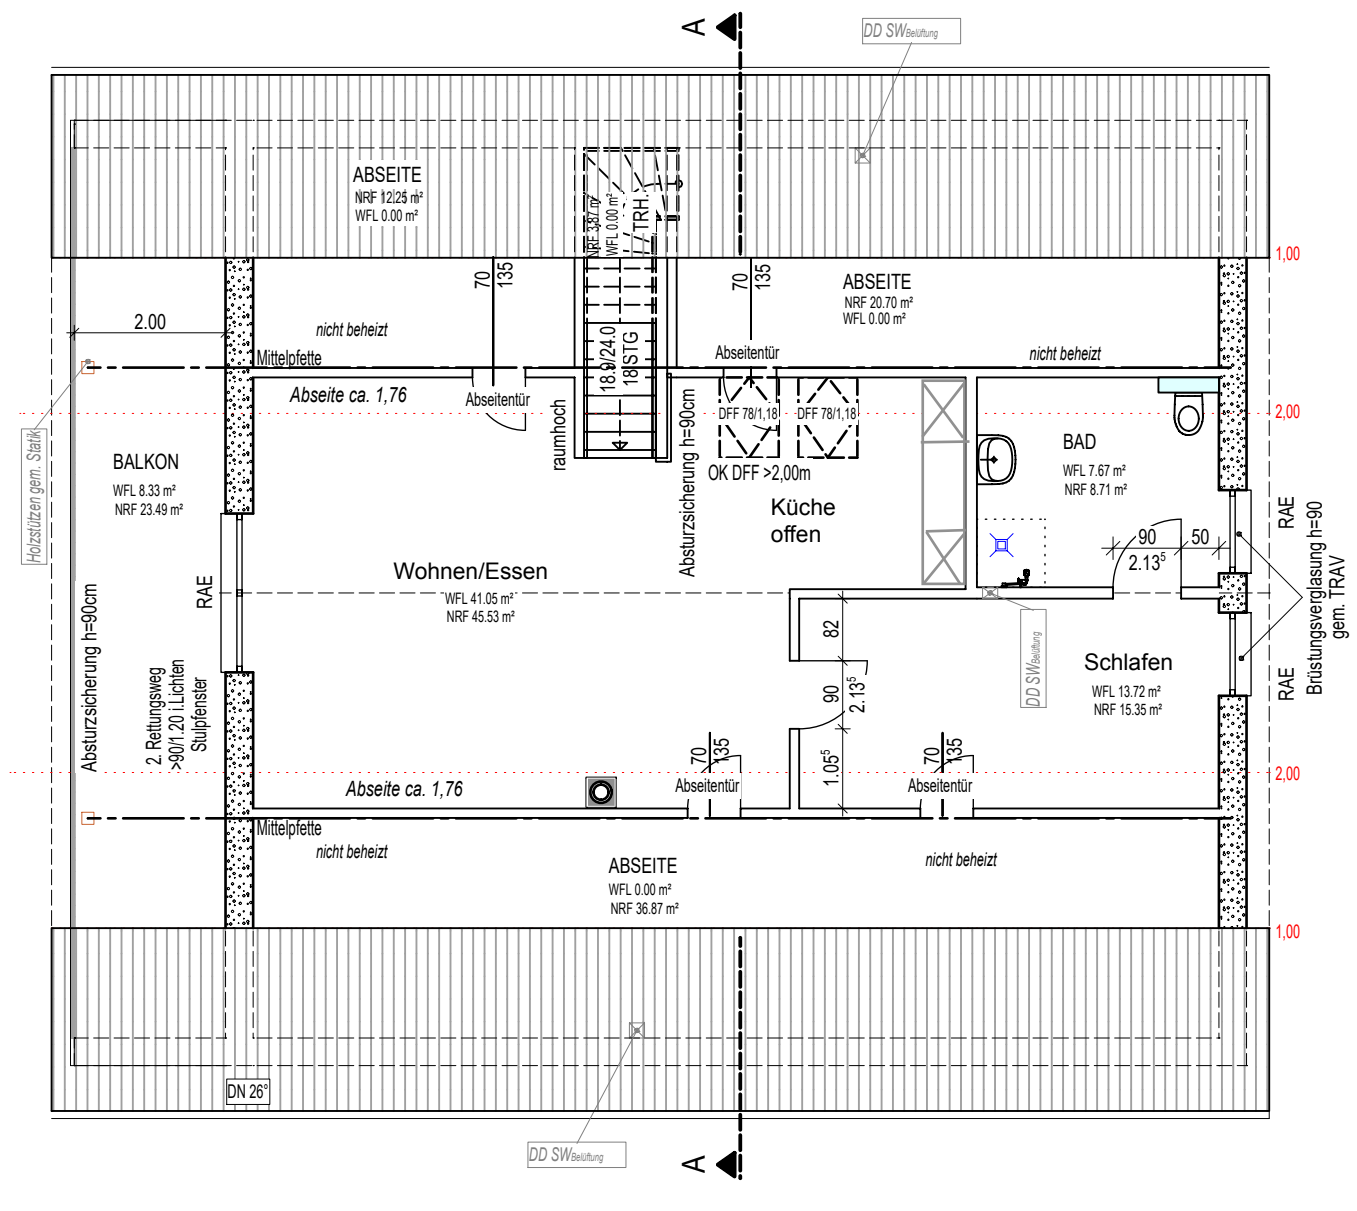
A
DD SW Belüftung
ABSEITE
NRF 12.25 m²
WFL 0.00 m²
NRF 3.87 m²
WFL 0.00 m²
TRH
70
135
ABSEITE
NRF 20.70 m²
WFL 0.00 m²
1,00
2.00
nicht beheizt
Mittelpfette
Abseite ca. 1,76
Abseitentür
raumhoch
18.0/24.0
18 STG
Absturzsicherung h=90cm
DFF 78/1,18
DFF 78/1,18
OK DFF >2,00m
Küche
offen
BAD
WFL 7.67 m²
NRF 8.71 m²
2,00
Holzstützen gem. Statik
BALKON
WFL 8.33 m²
NRF 23.49 m²
RAE
Wohnen/Essen
WFL 41.05 m²
NRF 45.53 m²
90
50
2.13⁵
RAE
Brüstungsverglasung h=90
gem. TRAV
Absturzsicherung h=90cm
2. Rettungsweg
>90/1.20 i.Lichten
Stulpfenster
82
90
2.13⁵
1.05⁵
DD SW Belüftung
Schlafen
WFL 13.72 m²
NRF 15.35 m²
2,00
Abseite ca. 1,76
Abseitentür
Abseitentür
Mittelpfette
nicht beheizt
ABSEITE
WFL 0.00 m²
NRF 36.87 m²
nicht beheizt
1,00
DN 26°
DD SW Belüftung
A