


SEITENANSICHT

FUNDAMENTE DER GARAGEN:
WÄNDE $\geq 25/30$ cm
FROSTFREI ($\geq 1,0$ m TIEF)

*Absteifung der vorh.
Träger über Pos. 22 während
der Bauzeit siehe Statik Seite 12*

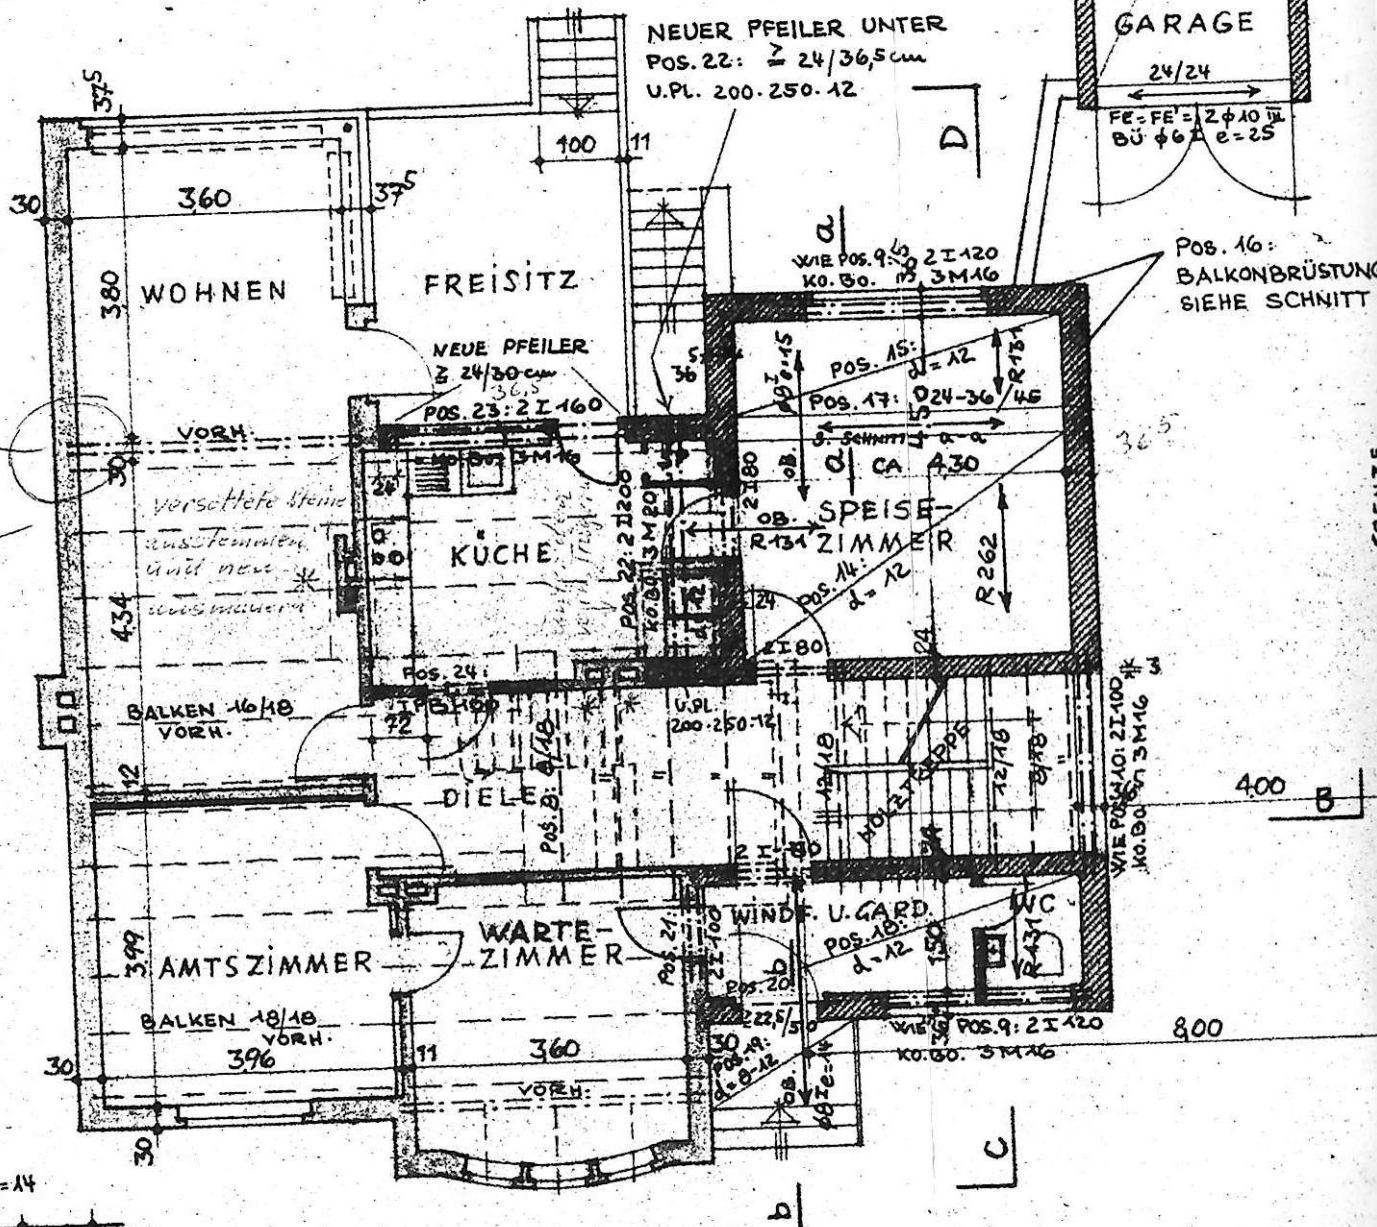


ERDGESCHOSS

ZU POS. 8: SIEHE BEMERKUNG OBERGESCHOSS.
ZU POS. 22: AUFLAGER AUF DER FLURWAND: VORH. TÜRÖFFNUNG ≥ 1 STEIN
STARK ZUMAUERN. VORH. STURZTRÄGER SORGFÄLTIG UNTER =
STÖPFEN BZW. UNTERKEILEN.

15 CM
VERAKÜTH
AN

POS. 20: $\geq 22,5/50$
FE = FE' = 2 $\phi 10$ III
BÜ $\phi 7$ I e = 25

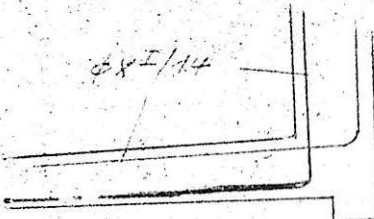

bessere Eisenführung!