


3 135
 2. 235
 3. 775
 an für Wärme-
 ng bei Wänden.
 istion m 12m
 u. 4109 stau zu

Die tragenden Konstruktionen sind
 entsprechend der geprüften statischen
 Berechnung herzustellen.
 Die beaufsichtigt eingeführten DIN-
 Vorschriften sind einzuhalten.



*Brücken-
 10.90m.*

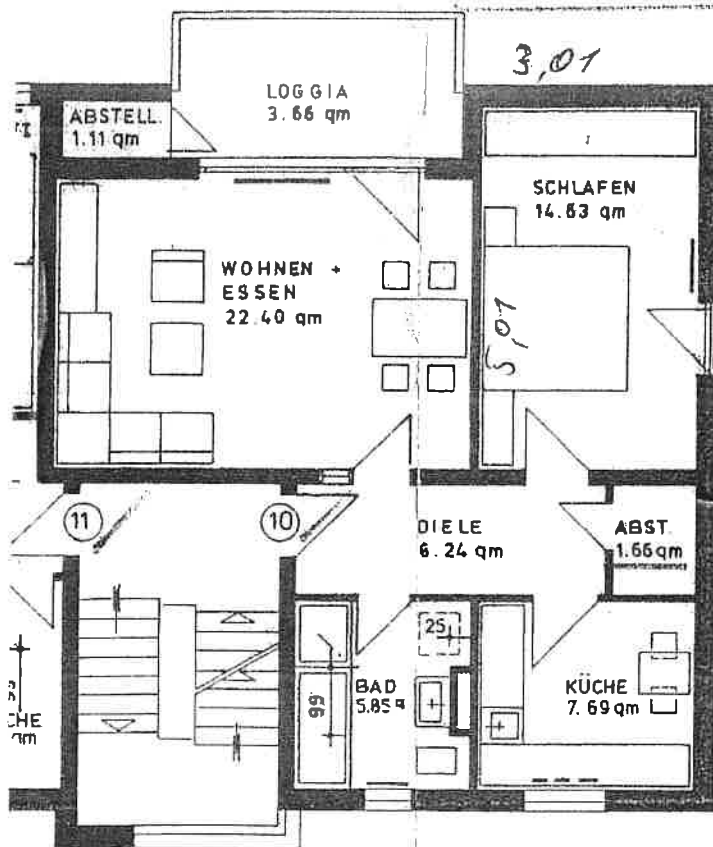