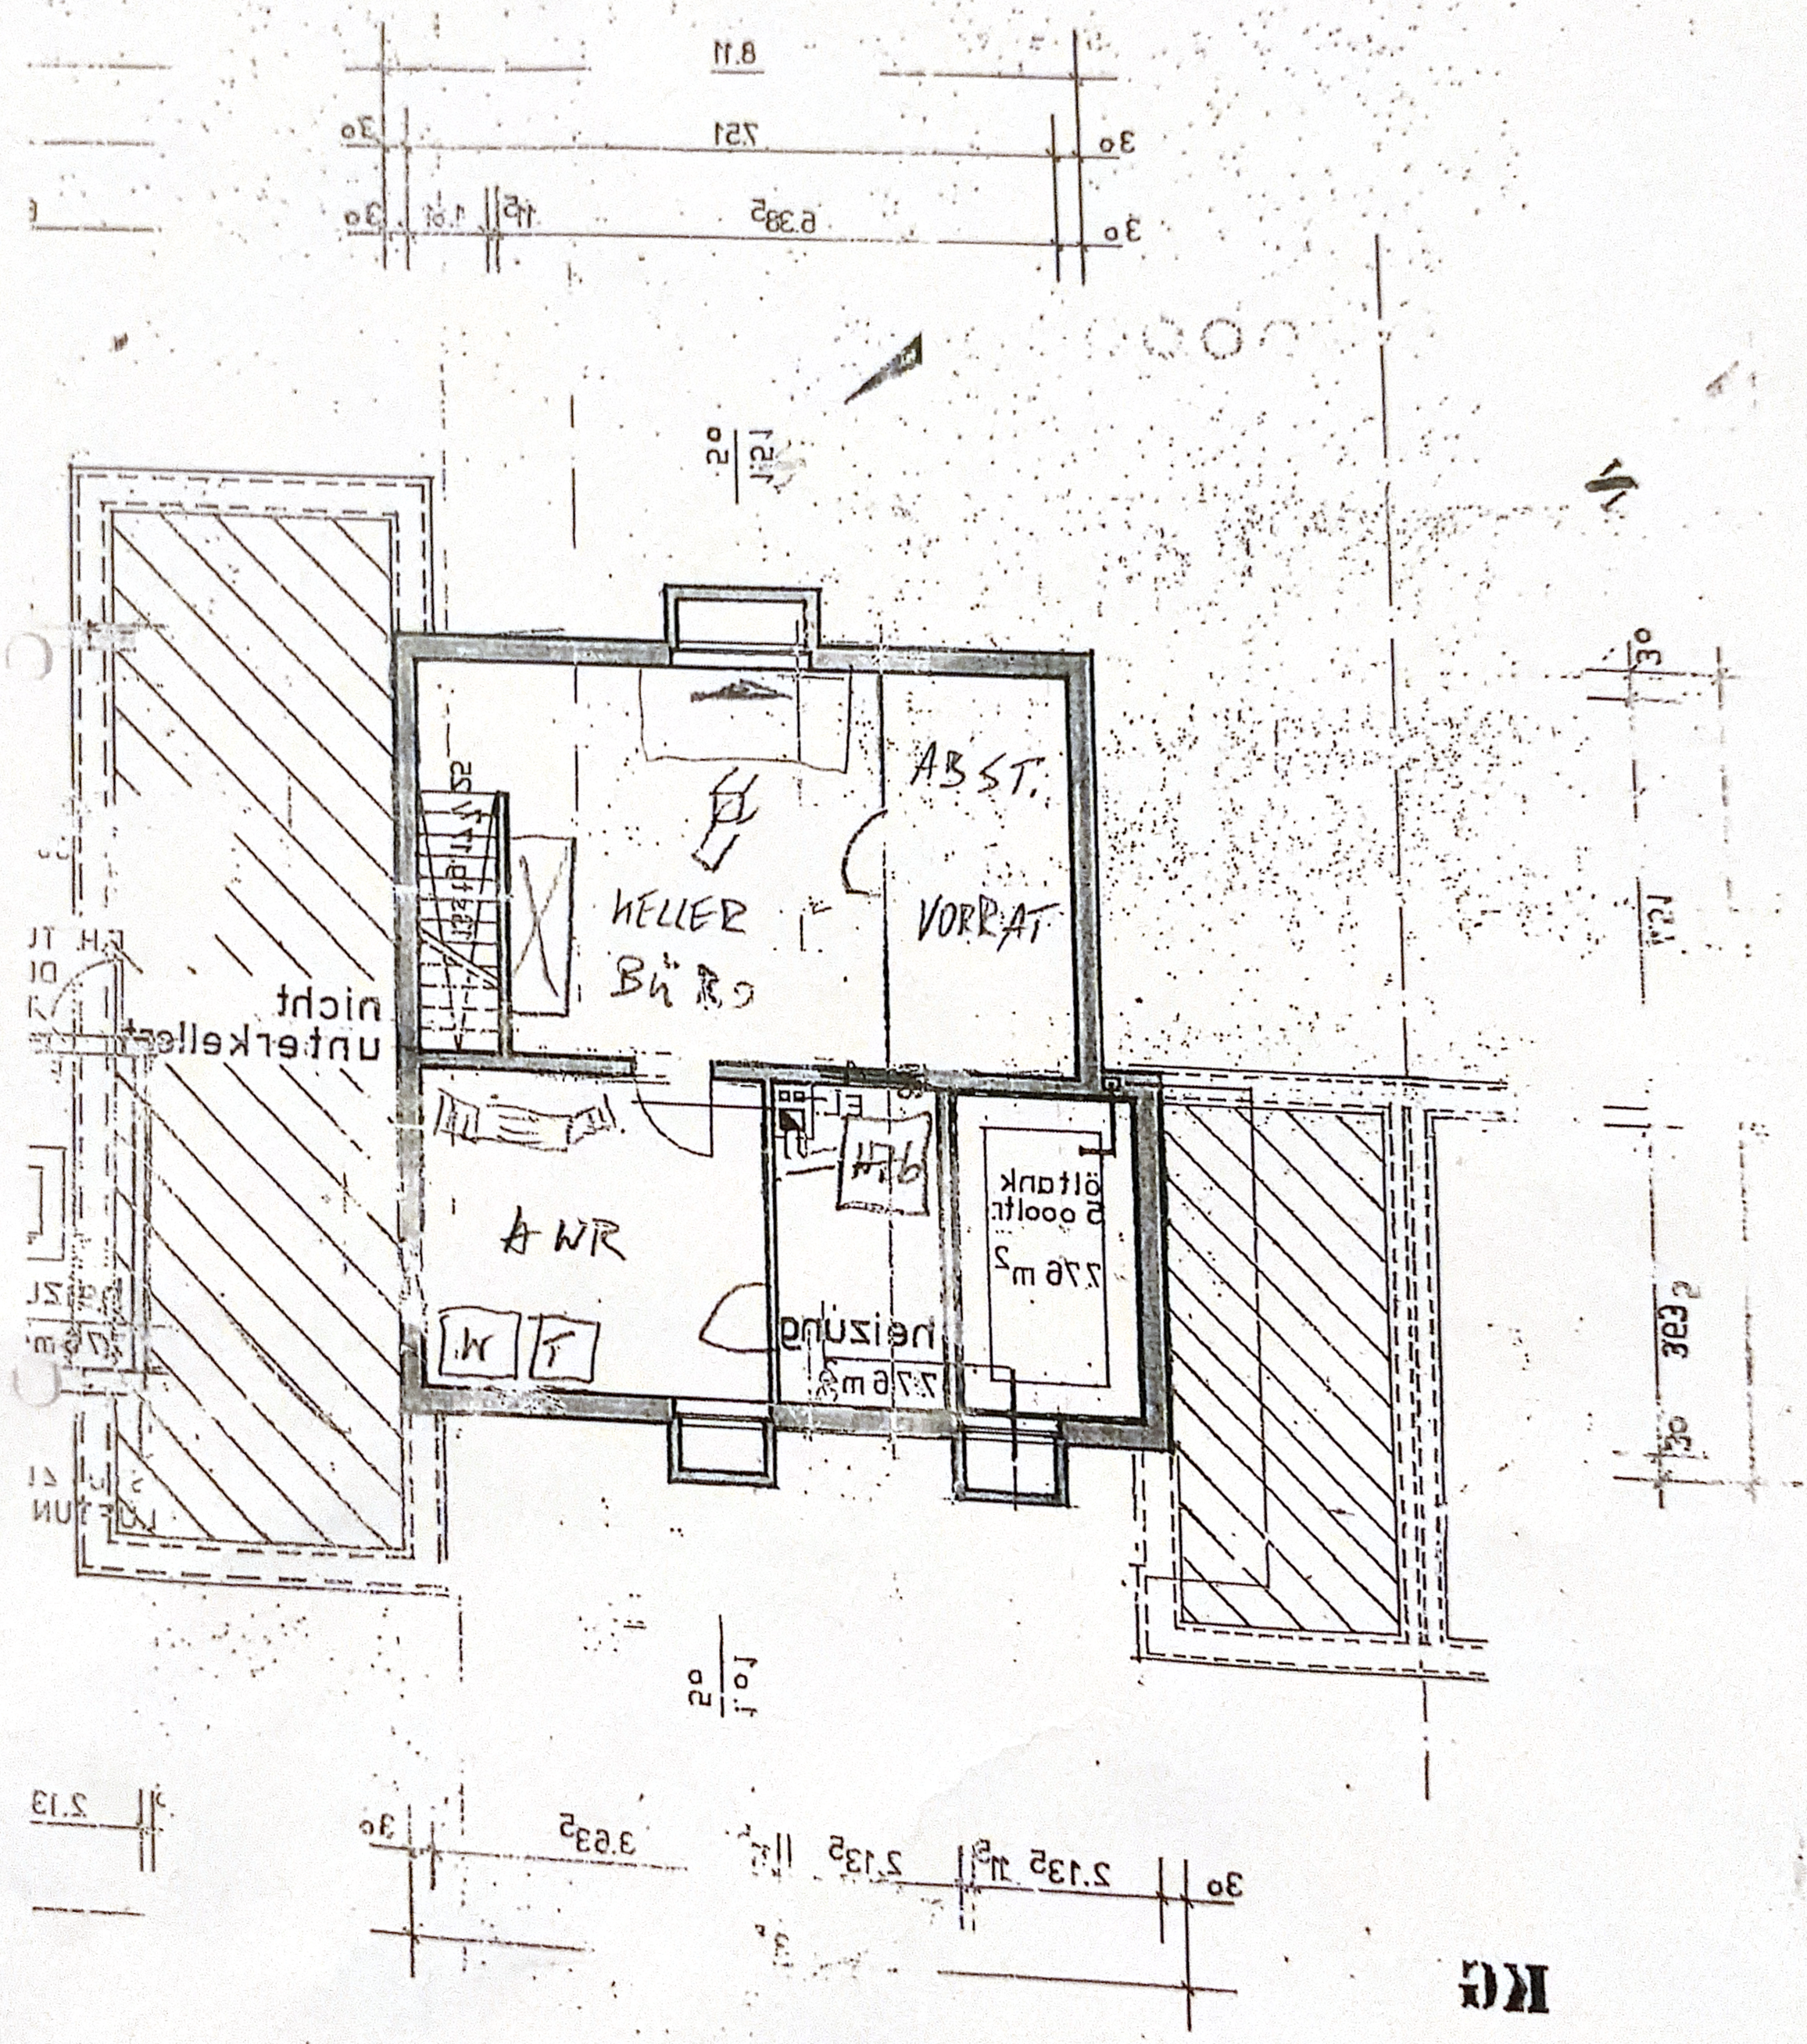
ABST.
VORRAT
HELLER
BÜRO
nicht
unterkellert
WR
Heizung
KG