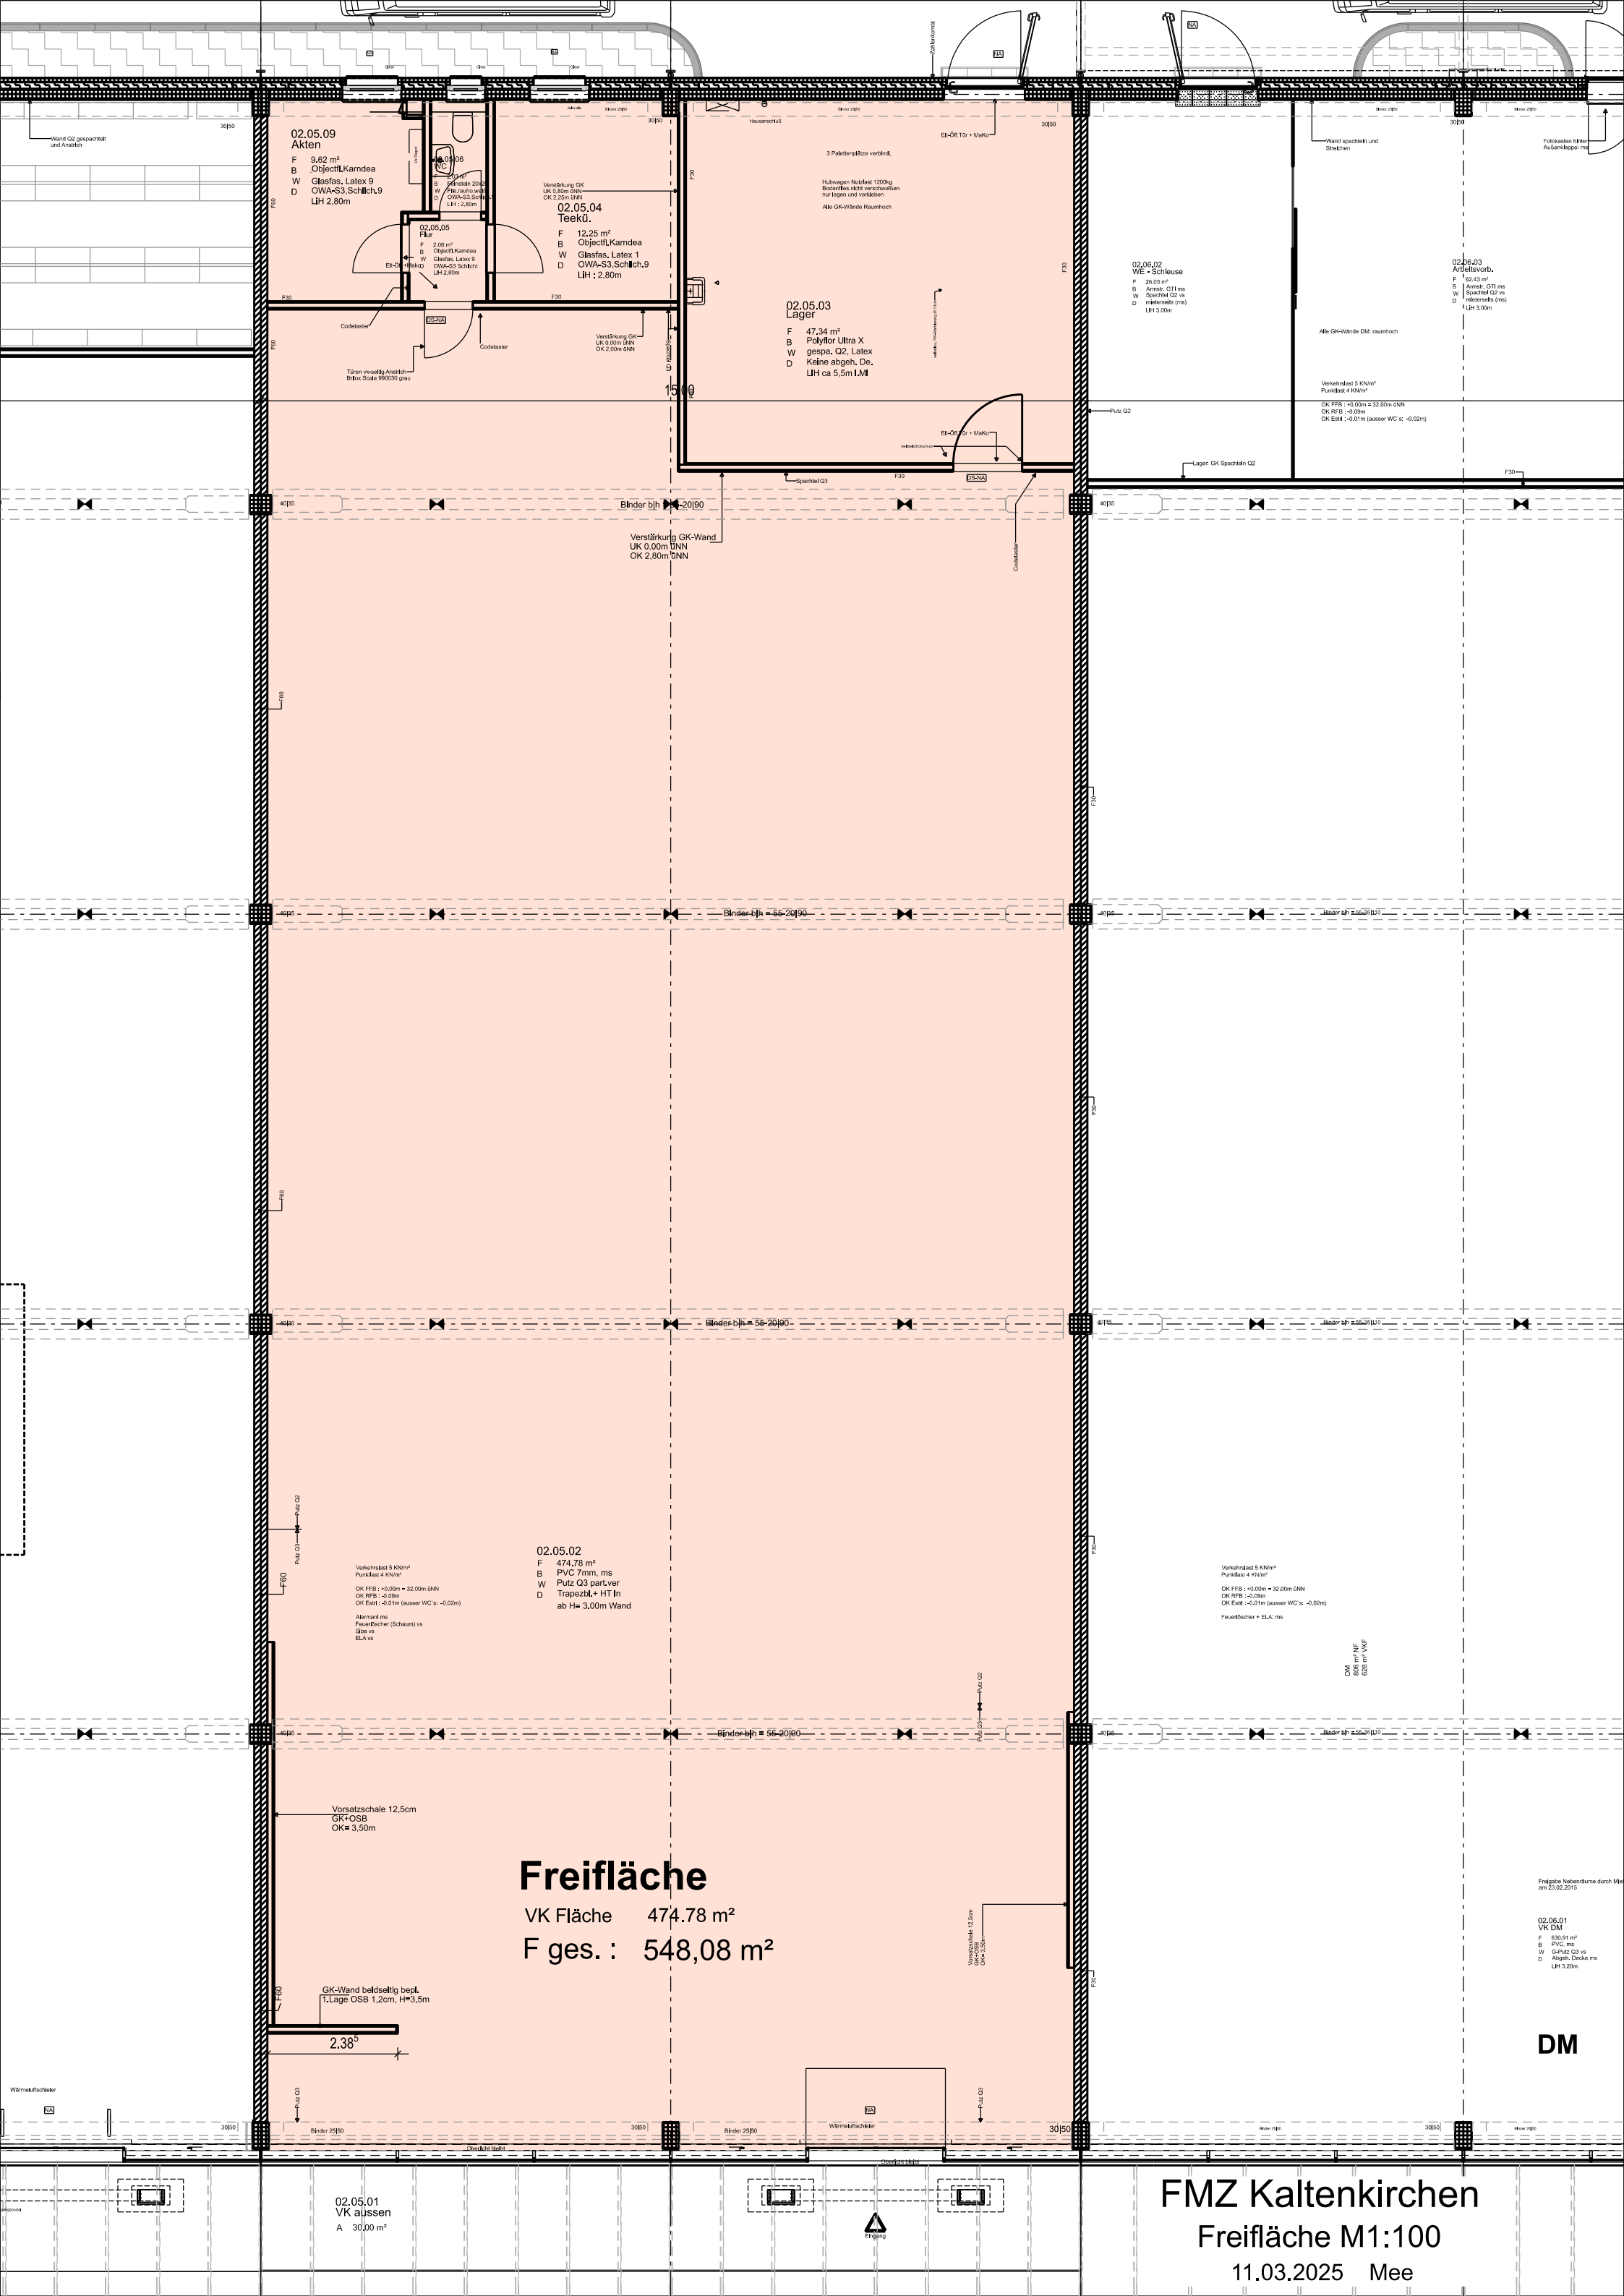
02.05.09
Akten
F 9,62 m²
B Objectfl.Karndea
W Glasfas. Latex 9
D OWA-S3,Schllch.9
LiH 2,80m
02.05.06
WC
02.05.05
Flur
F 2,06 m²
B Objectfl.Karndea
W Glasfas. Latex 9
D OWA-S3 Schlicht
LiH 2,80m
02.05.04
Teeküch.
F 12,25 m²
B Objectfl.Karndea
W Glasfas. Latex 1
D OWA-S3,Schllch.9
LiH : 2,80m
02.05.03
Lager
F 47,34 m²
B Polyflor Ultra X
W gespa. Q2, Latex
D Keine abgeh. De.
LIH ca 5,5m l.Ml
3 Palettenplätze verbindl.
Hubwagen Nutzlast 1200kg
Bodenfles.nicht verschweißen
nur legen und verkleben
Alle GK-Wände Raumhoch
02.06.02
WE - Schleuse
F 26,03 m²
B Armstr. GTI ms
W Spachtel Q2 vs
D mietersells (ms)
LIH 3,00m
02.06.03
Arbeitsvorb.
F 62,43 m²
B Armstr. GTI ms
W Spachtel Q2 vs
D mietersells (ms)
LiH 3,00m
Alle GK-Wände DM: raumhoch
Verkehrslast 5 KN/m²
Punktlast 4 KN/m²
OK FFB : +0,00m = 32,00m ÜNN
OK RFB : -0,09m
OK Estrl : -0,01m (ausser WC's: -0,02m)
Wand Q2 gespachtelt und Anstrich
Wand spachteln und Streichen
Fotokasten hinter Außenklappe: ms
Hausanschluß
Elt-Öff.Tür + MaKo
Zählerkomm.
Codetaster
Türen vk-seitig Anstrich
Brilux Scala 990030 grau
Verstärkung GK
UK 0,00m ÜNN
OK 2,00m ÜNN
Verstärkung GK-Wand
UK 0,00m ÜNN
OK 2,80m ÜNN
Putz Q2
Lager: GK Spachteln Q2
Spachtel Q3
Binder b|h = 55-20|90
Binder b|h = 55-35|110
02.05.02
F 474,78 m²
B PVC 7mm, ms
W Putz Q3 part.ver
D Trapezbl.+ HT In
ab H= 3,00m Wand
Verkehrslast 5 KN/m²
Punktlast 4 KN/m²
OK FFB : +0,00m = 32,00m ÜNN
OK RFB : -0,09m
OK Estrl : -0,01m (ausser WC's: -0,02m)
Alarmanl ms
Feuerlöscher (Schaum) vs
Sibe vs
ELA vs
Feuerlöscher + ELA: ms
DM
806 m² NF
628 m² VKF
Vorsatzschale 12,5cm
GK+OSB
OK= 3,50m
Freifläche
VK Fläche 474,78 m²
F ges. : 548,08 m²
GK-Wand beidseitig bepl.
1.Lage OSB 1,2cm, H=3,5m
2.38
Freigabe Nebenräume durch Mie
am 23.02.2015
02.06.01
VK DM
F 630,91 m²
B PVC, ms
W G-Putz Q3 vs
D Abgeh. Decke ms
LIH 3,20m
DM
Wärmeluftschleier
Oberlicht blabl
02.05.01
VK aussen
A 30,00 m²
Eingang
FMZ Kaltenkirchen
Freifläche M1:100
11.03.2025 Mee