

EnEV-Anforderungen

	Ist-Wert	mod. Altbau	EnEV-Neubau	- 15 %	- 30 %	- 50 %	Neubau %
Jahres-Primärenergiebedarf q_p [kWh/(m²a)]	34,42	92,15	49,37	41,96	34,56	24,68	-30 %
Transmissionswärmeverlust H_T^* [W/(m²K)]	0,301	0,700	0,431	0,366	0,302	0,215	-30 %


Berechnung nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10 / EnEV 2016

Gebäudenutzfläche	510,9 m²
Volumen V_e	1596,6 m³
Hüllfläche A	1061,19 m²
Fensterfläche	137,99 m²
Außentürfläche	10,19 m²
Nutzung	Wohngebäude
Gebäudetyp	Neubau

Gesamtbewertung

Primärenergiebedarf

Ist-Zustand: 34 kWh/m²a

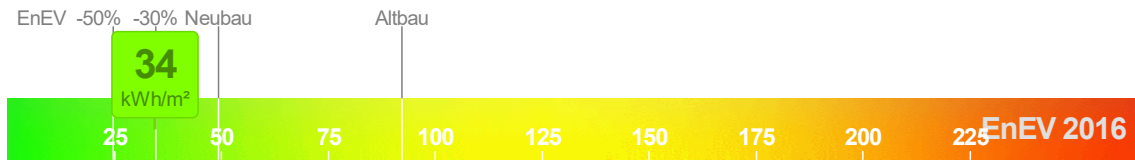

Ort, Datum

Unterschrift

KfW-Anforderungen

"Energieeffizient Bauen"

	Ist-Wert	Referenzgebäude (EnEV)	KfW-EH 70 * (EnEV)	KfW-EH 55 (EnEV)	KfW-EH 40 ** (EnEV)
Jahres-Primärenergiebedarf q_p [kWh/(m ² a)]	34,42	65,82 ¹⁾	46,08	36,20	26,33
Transmissionswärmeverlust H_T [W/(m ² K)]	0,301	0,431 ²⁾	0,366	0,302	0,237
Transmissionswärmeverlust H_T [W/(m ² K)]	0,301	0,500 ³⁾	0,500	0,500	0,500

Die KfW hat in ihren FAQ zur EnEV abweichende Vorgaben für das Referenzgebäude festgelegt (ab 06.2013), die ggf zu anderen Grenzwerten führen können.

¹ Jahres-Primärenergiebedarf für das entsprechende Referenzgebäude nach EnEV Anlage 1 Tabelle 1.

² Transmissionswärmeverlust für das entsprechende Referenzgebäude nach EnEV Anlage 1 Tabelle 1.

³ Höchstwert des Transmissionswärmeverlusts nach EnEV Anlage 1 Tabelle 2.

* Gültig bis 31.03.2016.

** Ab 01.04.2016 gibt es zusätzlich das KfW-Effizienzhaus 40 Plus. Hier sind die Anforderungen an das KfW-Effizienzhaus 40 und das Plus Paket zu erfüllen (siehe Energieeffizient Bauen 153 - Technische Mindestanforderungen).


Berechnung nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10

Gebäudenutzfläche	510,9 m ²
Volumen V_e	1596,6 m ³
Hüllfläche A	1061,19 m ²
Fensterfläche	137,99 m ²
Außentürfläche	10,19 m ²
Nutzung	Wohngebäude
Gebäudetyp	Neubau

Gesamtbewertung

Primärenergiebedarf

Ist-Zustand: 34 kWh/m²a

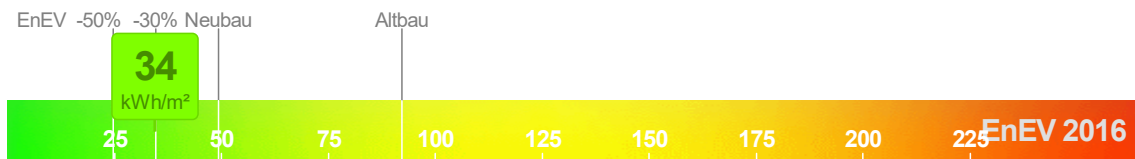

Ort, Datum

Unterschrift