



SÜDANSICHT STRASSESEITE

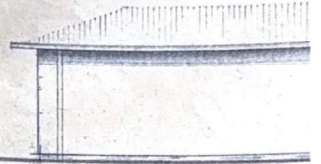


OSTANSICHT

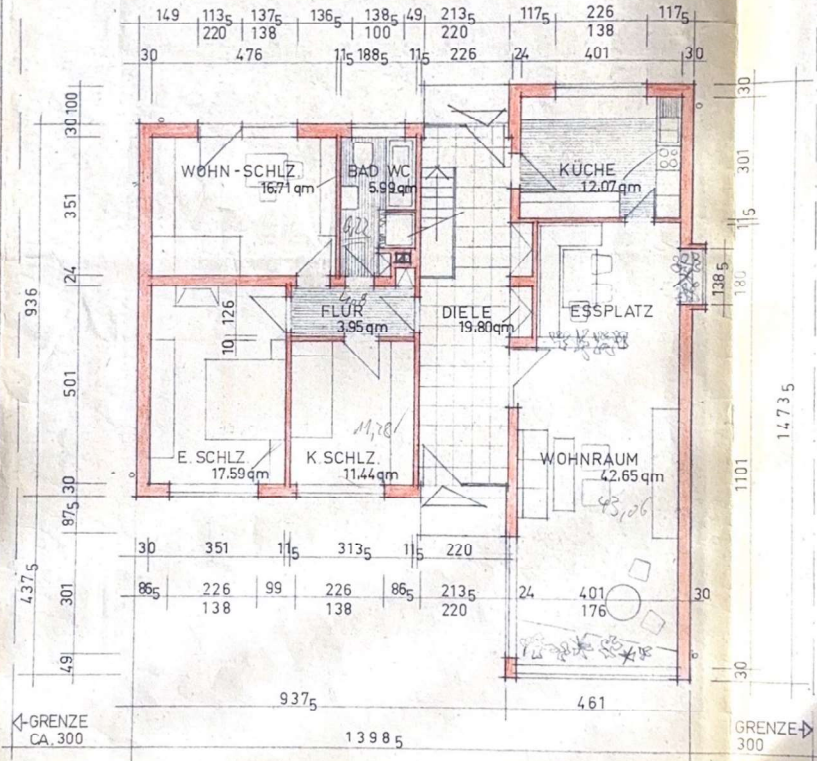

Aussteifende Querwände müssen mit den Tragwänden gleichzeitig im Verband hochgemauert werden (DIN 105, Ziff. 2.5)

*Prüfen dass Fundament*

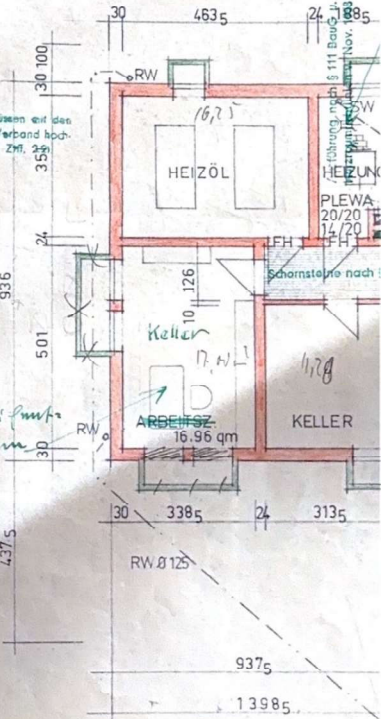

1000 50 1300 70

16,71

11,78

17,20

Schornsteine nach

17,20

11,78

338,5

313,5

937,5

1398,5