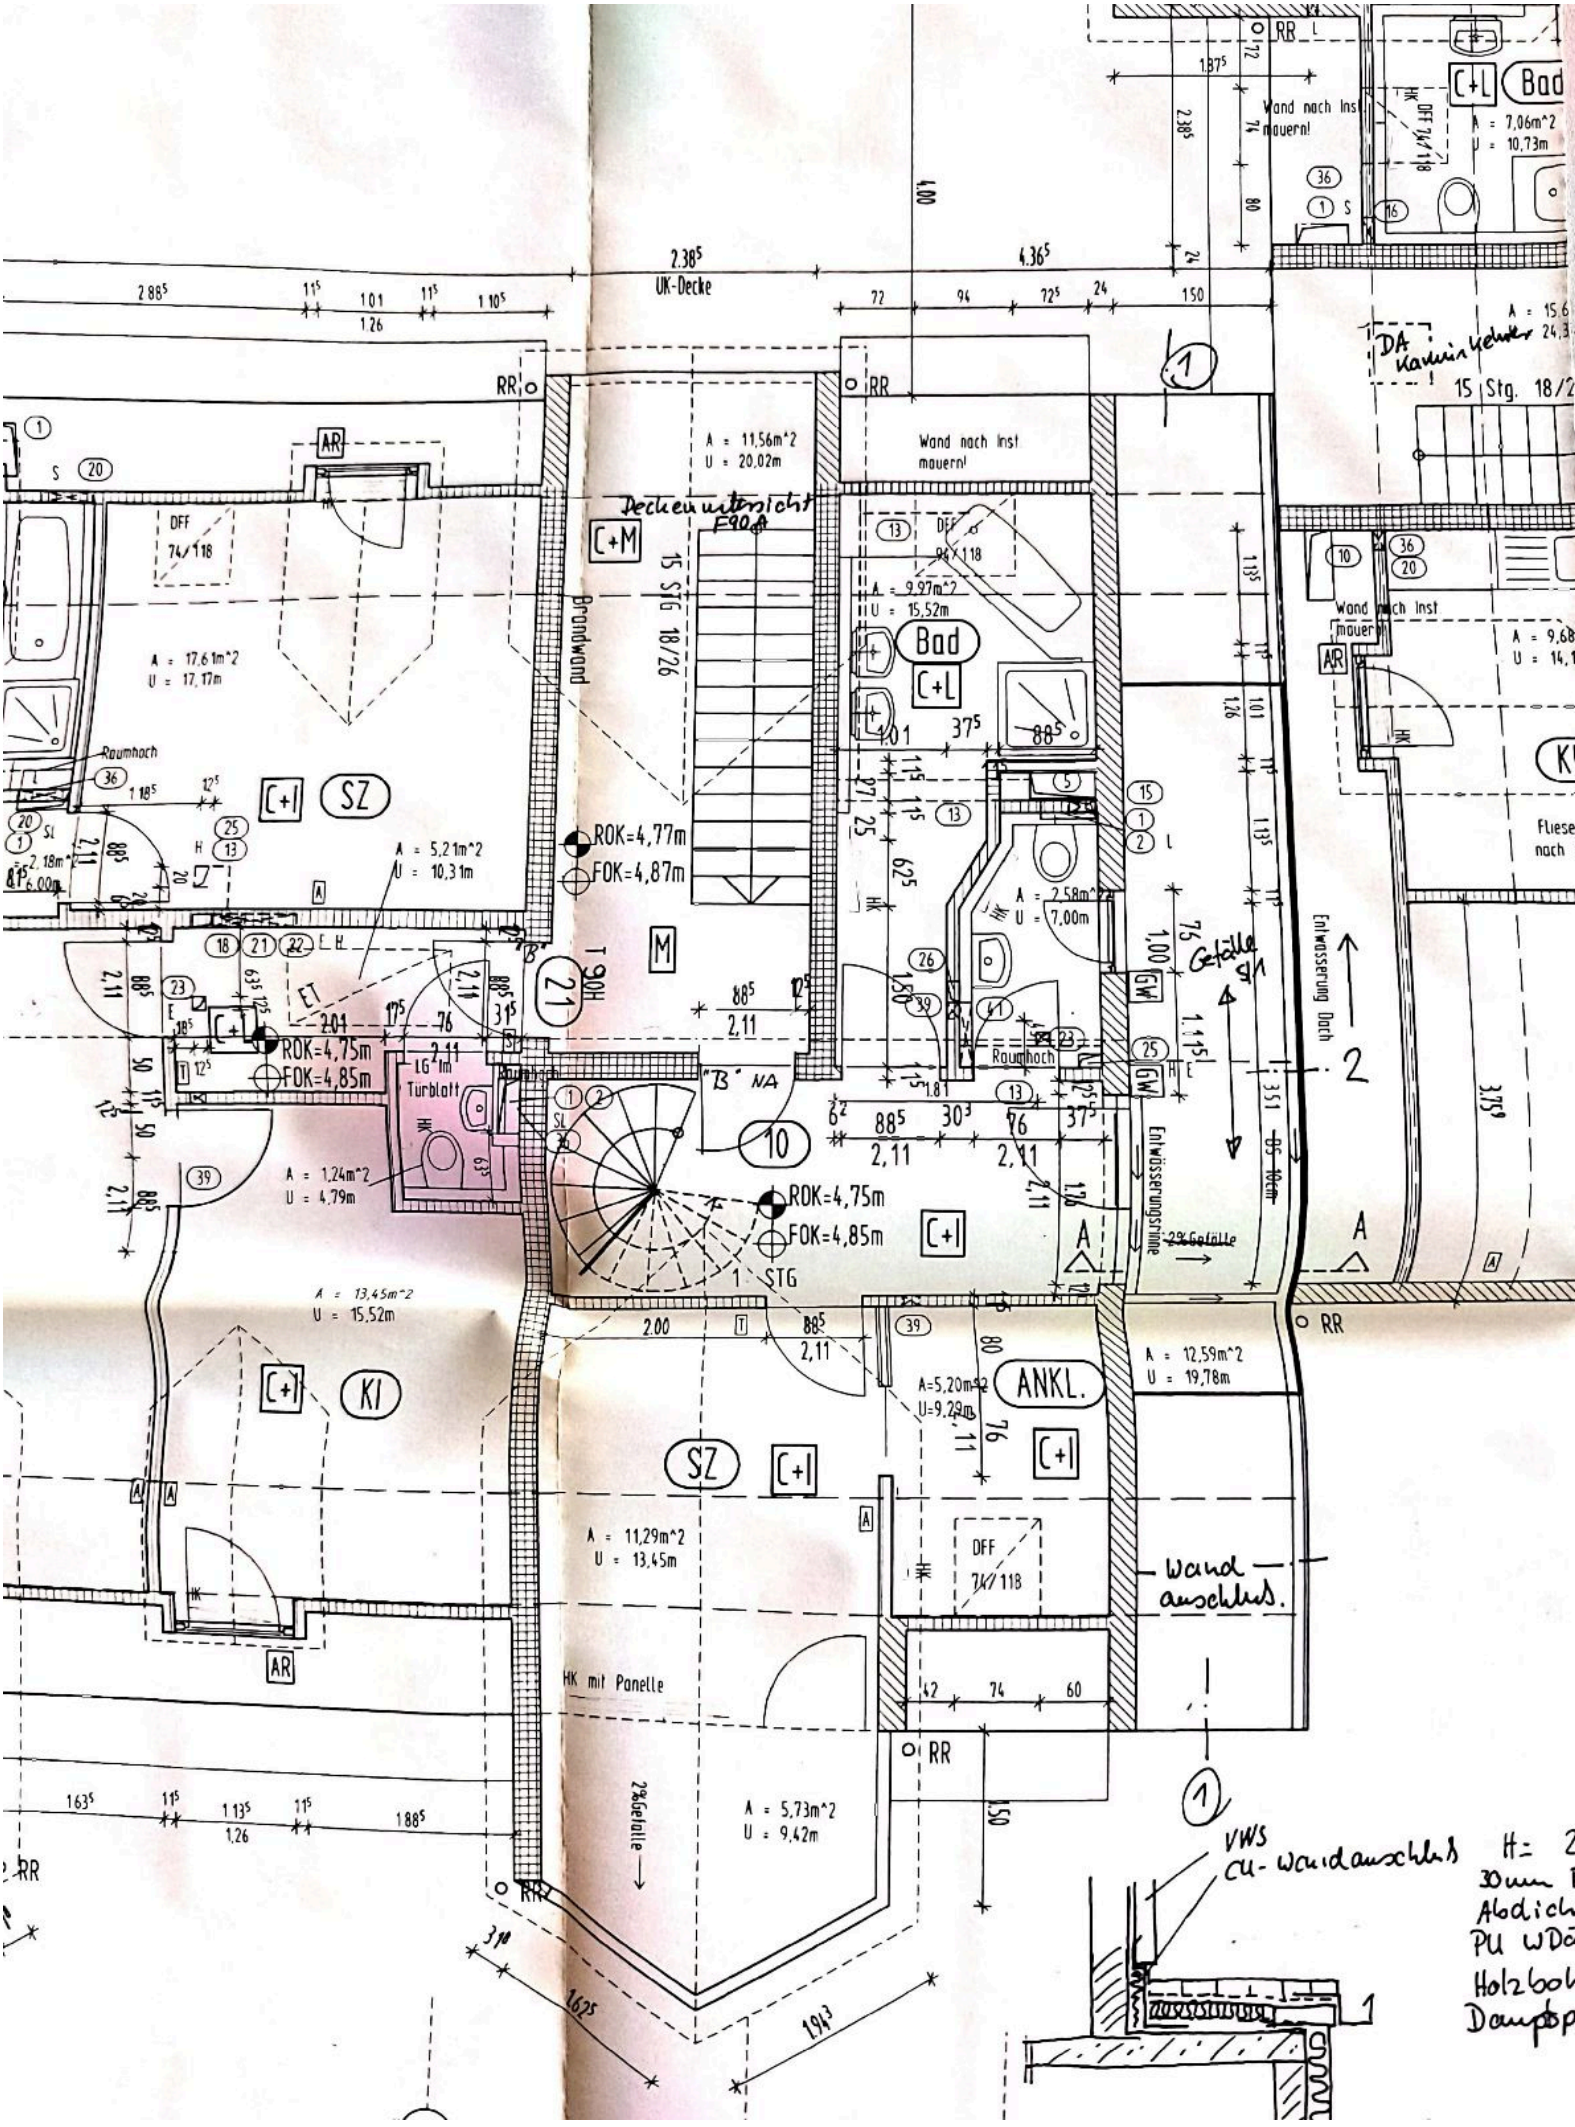
Bad
C+L
A = 7,06m^2
U = 10,73m
Wand nach Inst mauern!
DFF 74/118
RR
2.38⁵
UK-Decke
4.36⁵
4.00
A = 11,56m^2
U = 20,02m
Wand nach Inst mauern!
Deckenuntersicht F90A
C+M
15 STG 18/26
Brandwand
A = 17,61m^2
U = 17,17m
Raumhoch
SZ
C+I
ROK=4,77m
FOK=4,87m
A = 5,21m^2
U = 10,31m
ROK=4,75m
FOK=4,85m
LG Turblatt
A = 1,24m^2
U = 4,79m
A = 13,45m^2
U = 15,52m
KI
A = 9,97m^2
U = 15,52m
A = 2,58m^2
U = 7,00m
Entwässerung Dach
Gefälle
Entwässerungsrinne
2% Gefälle
ROK=4,75m
FOK=4,85m
1 STG
ANKL.
A=5,20m^2
U=9,29m
A = 12,59m^2
U = 19,78m
A = 11,29m^2
U = 13,45m
Wand-anschluß.
HK mit Panelle
A = 5,73m^2
U = 9,42m
2% Gefälle
VWS
Cu-Wandanschluß
Holzboden
Dampfsp