



21 108.5 16.5 117.5 64 12 113 12 189 117.5 16.5 108.5 21

SAENTL. GELAENDERHOEHEN: 100cm  
BRUESTUNGSBREITEN: 25cm  
SAEMTL. FENSTER EG/DG:  
2-SCHEIBEN-ISOLIERVERGLASUNG  
k=1.3W/m<sup>2</sup>K

DACHNEIGUNG 45°

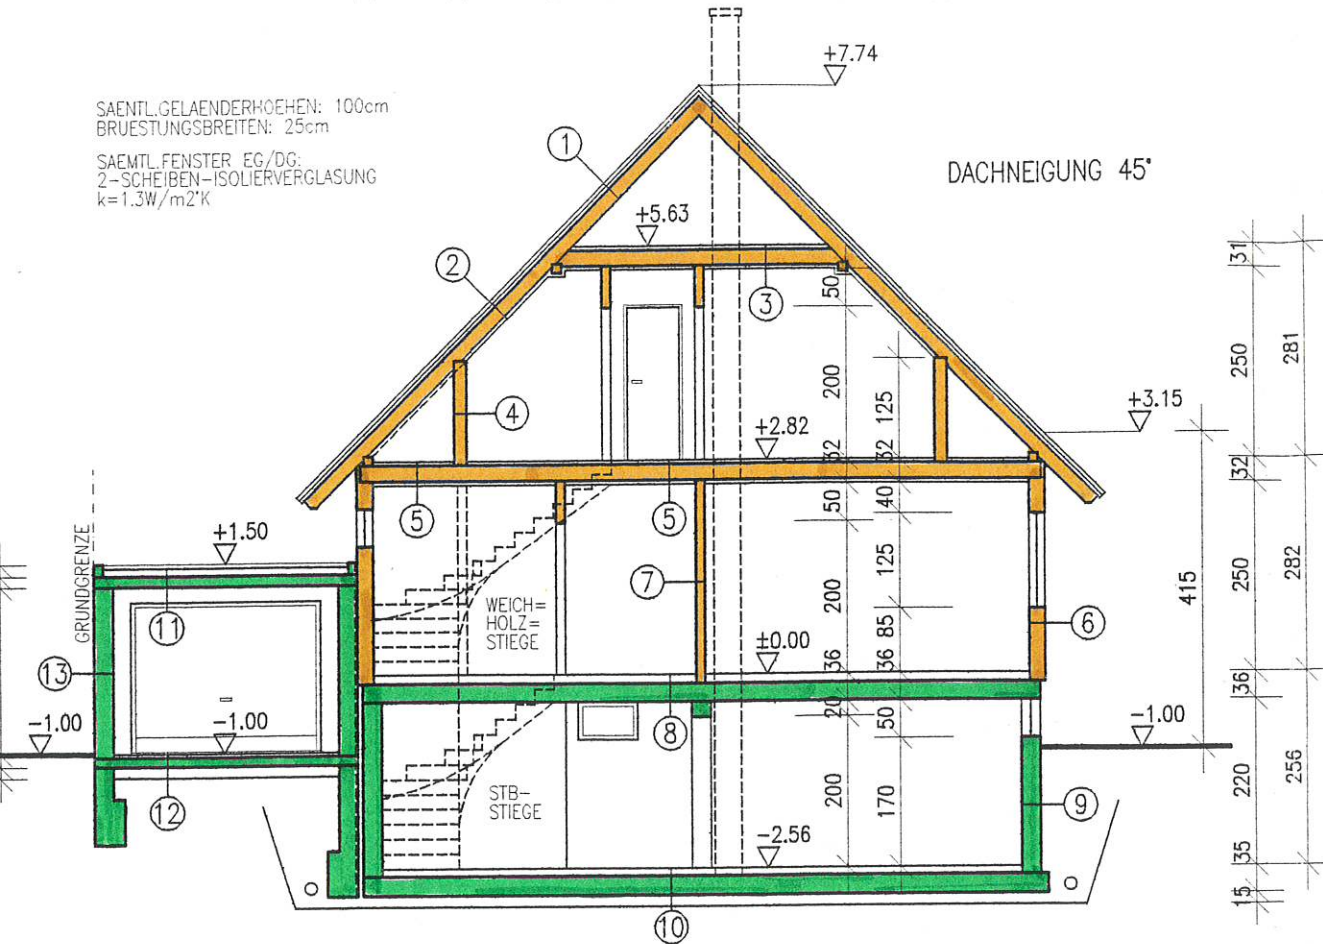

# SCHNITT A-A

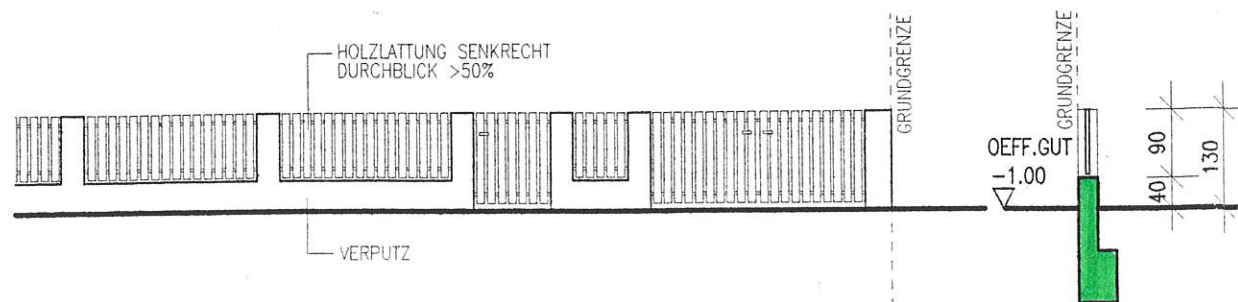

## WAND- UND DECKENAUFBAUEN:

①	BETONDACHSTEIN LATTUNG	⑨	1.50 KALKZEMENTPUTZ 25.00 KIESBETONMAUERWERK
4.80	KONTERLATTUNG 48/48mm	1.00	VERTIKALISOLIERUNG
2.00	UNTERSCHANPLATTE (DAMPFDIFFUSIONSOFFEN)	5.00	EXTRUD. POLYSTYROL KUNSTHARZREIBPUTZ (UEBER GELAENDE)
18.00	SPARREN	⑩	5.00 BETONESTRICH 4.00 EXTRUD. POLYSTYROL 1.00 HORIZONTALISOLIERUNG
②	BETONDACHSTEIN LATTUNG	25.00	STB-PLATTE
4.80	KONTERLATTUNG 48/48mm	15.00	ROLLIERUNG
2.00	UNTERSCHANPLATTE (DAMPFDI.OFFEN)	⑪	RUNDKIES EXTRUD. POLYSTYROL DACHHAUT
18.00	SPARREN	14.00	STB-DECKE
18.00	DAZW.LIEGENDE WAERMEDAEMMUNG MIT MINERALWOLLE 18.0cm	⑫	4.00 OELDICHTER ESTRICH 1.00 HORIZONTALISOLIERUNG
3.20	MONTAGELATTUNG 32/70mm MIT DAZW. LIEGENDER MINERALWOLLE 2.0cm	12.00	UNTERBETON
0.004	PAE-FOLIE	15.00	ROLLIERUNG
2.00	GIPSFASERPLATTEN 2x1.0cm	⑬	1.50 KALKZEMENTPUTZ 25.00 KIESBETONMAUERWERK
③	2.00 GIPSFASERPLATTEN 2x1.0cm 3.20 MONTAGELATTUNG 32/70mm 21.00 KEHLBALKEN DAZW. 21.0cm MINERALW. 3.20 MONTAGELATTUNG 32/70mm	2.00	KALKZEMENTPUTZ
0.004	PAE-FOLIE		
2.00	GIPSFASERPLATTEN 2x1.0cm		
④	1.50 GIPSFASERPLATTE 0.004 PAE-FOLIE 9.00 KANTHOLZ DAZW. MINERALW. 8.0cm 4.00 STAFFELHOLZ DAZW. MINERALW. 4.0cm 1.50 GIPSFASERPLATTE		UNTER BALKON: BLECHEINDECKUNG HOLZLATTENROST ABDICHTUNG (KUNSTSTOFFBAHN GESCHWEISST) 1.60 SPANPLATTE MIN. GEB. REST ANALOG POS.NR.5  MINERALWOLLE=WDF
⑤	2.00 GIPSFASERPLATTEN 2x1.0cm 2.00 TRITTSCHALLDAEMMPL. TDP 25/20 1.60 SPANPLATTE MINERAL. GEBUNDEN 21.00 DECKENBALKEN DAZW. MINERALW. 21.0cm 2.20 MONTAGELATTUNG 22/48mm 0.004 PAE-FOLIE 2.00 GIPSFASERPLATTEN 2x1.0cm		
⑥	1.50 GIPSFASERPLATTE 0.004 PAE-FOLIE 9.00 KANTHOLZ DAZW. MINERALW. 8.0cm 4.00 STAFFELHOLZ DAZW. MINERALW. 4.0cm 1.50 GIPSFASERPLATTE 4.00 HARTSCHAUMPLATTE KUNSTHARZREIBPUTZ		FERTIGTEILKAMINE MIT WIENER ZULASSUNG WERDEN AUSGEFUEHRT.  ABSCHATTUNGSVORRICHTUNGEN: INNENJALOUSIEN (LT.PLAN)
⑦	ZWISCHENWAENDE: 1.50 GIPSFASERPLATTE 9.00 HOLZSTEHER DAZW. MINERALW. 5.0cm 1.50 GIPSFASERPLATTE		
⑧	1.00 BELAG 5.00 ESTRICH 6.00 EXTRUD. POLYSTYROL 3035 24.00 FT.RIPPENDECKE MIT ZIEGELKOERPER AUSGLEICHVERBUNDESTRICH		