ANLAGE ÜBERPRÜFT
Umweltschutz
Energieeinsparung
durch
Volker Czellnik
Bezirksschornsteinfegermeister
Augustastraße 44
53173 Bonn
Tel. + Fax 02 28 / 35 62 71

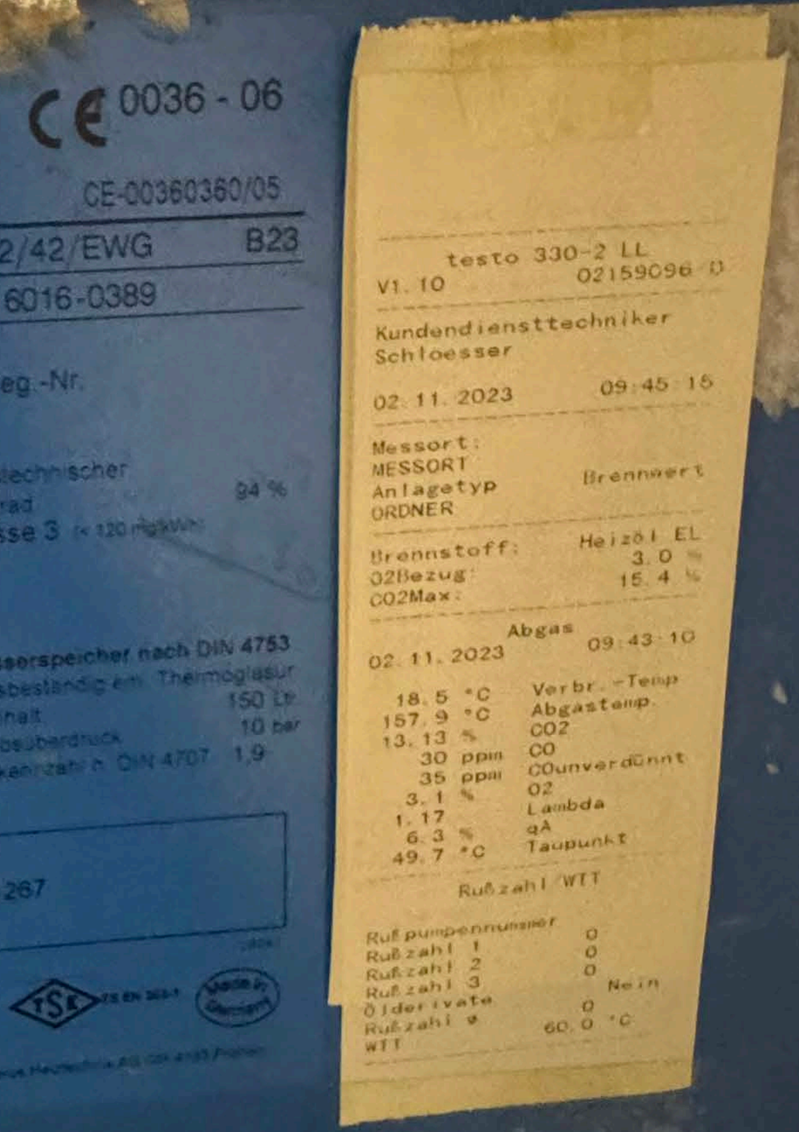

Buderus CE 0036 - 06

CE-00360360/05

EN303 92/42/EWG B23

Ser.-Nr. 63033053-00 - 6016-0389

Mod.	S125 UT	AT	
Pn (Hi)	28 kW	ÖVGW-Reg.-Nr.	
Qn (Hi)	30,8 kW		
PMS/PS	3 bar	CH	
P (Test)	4,8 bar	Feuerungstechnischer Wirkungsgrad	94 %
Tmax/TS	100 °C	NOx-Klasse 3 (< 120 mg/kWh)	
V	67 Ltr		
230 V 50 Hz	10 A		

Warmwasserspeicher nach DIN 4753
Korrosionsbeständig emb. Thermoglasur
Speicherinhalt 150 Ltr
zul. Betriebsüberdruck 10 bar
Leistungskennzahl n DIN 4707 1,9

Oil- /Öl- /Mazout-
Brenner / Burner / Brûleur EN 267
Mod. BE1 3-28

TSE TS EN 3041 Made in Germany