


# Energiebedarf

Treibhausgasemissionen 11,34 kg CO<sub>2</sub>-Äquivalent / (m<sup>2</sup>·a)

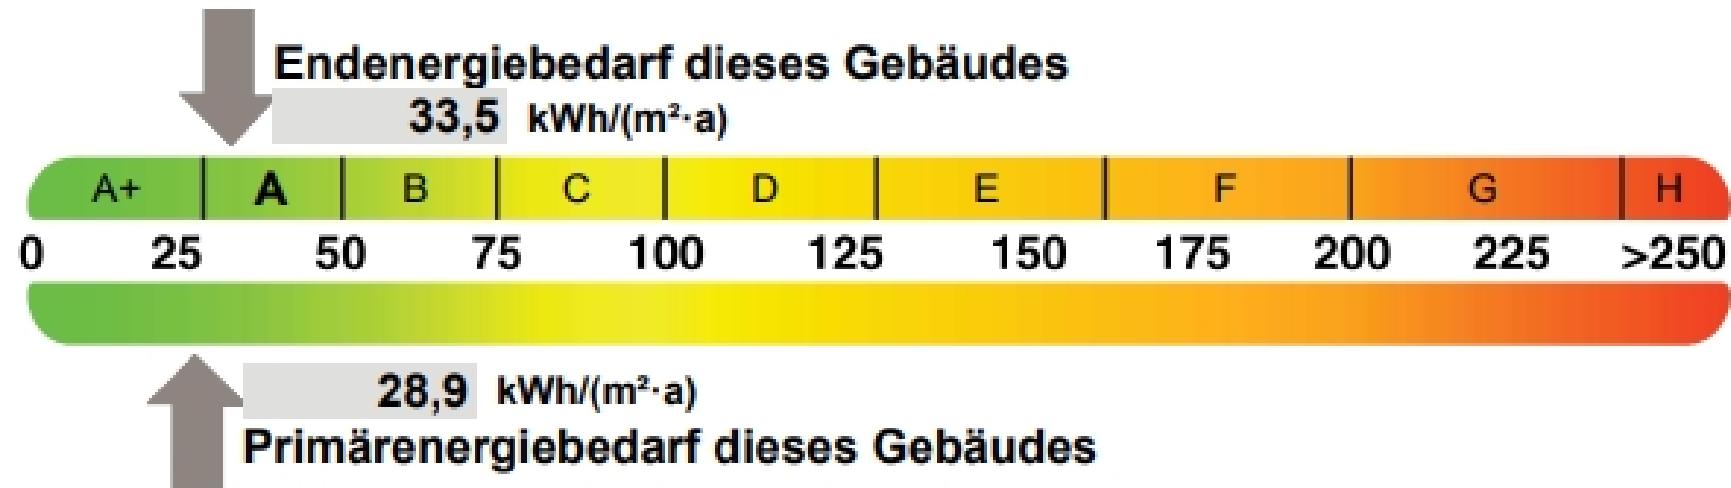

## Anforderungen gemäß GEG<sup>2</sup>

### Primärenergiebedarf

Ist-Wert 28,9 kWh/(m<sup>2</sup>·a) Anforderungswert 29,4 kWh/(m<sup>2</sup>·a)

### Energetische Qualität der Gebäudehülle H<sub>T</sub>

Ist-Wert 0,26 W/(m<sup>2</sup>·K) Anforderungswert 0,38 W/(m<sup>2</sup>·K)

Sommerlicher Wärmeschutz (bei Neubau)  eingehalten

### Für Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren

- Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10
- Verfahren nach DIN V 18599
- Regelung nach § 31 GEG („Modellgebäudeverfahren“)
- Vereinfachungen nach § 50 Absatz 4 GEG

Endenergiebedarf dieses Gebäudes [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]

33,5 kWh/(m<sup>2</sup>·a)