Schnitt

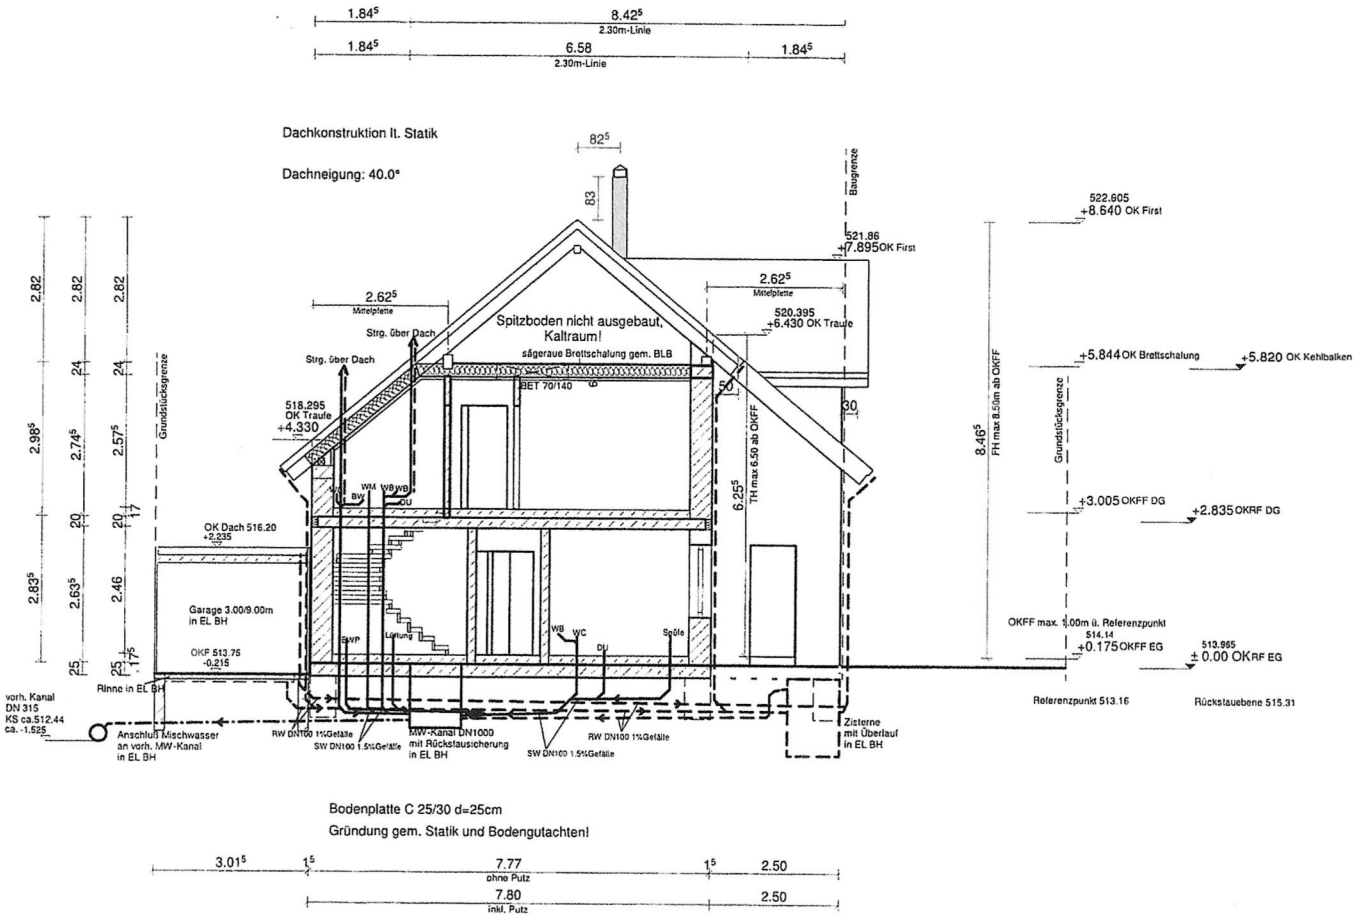
1.84⁵
8.42⁵
2.30m-Linie
1.84⁵
6.58
2.30m-Linie
1.84⁵
Dachkonstruktion lt. Statik
Dachneigung: 40.0°
8.25
83
Baugrenze
522.605
+8.640 OK First
521.86
+7.895 OK First
2.62⁵
Mittelpfette
2.62⁵
Mittelpfette
520.395
+6.430 OK Traufe
Spitzboden nicht ausgebaut, Kaltraum!
sägeraue Brettschalung gem. BLB
BET 70/140
Strg. über Dach
Strg. über Dach
518.295
OK Traufe
+4.330
+5.844 OK Brettschalung
+5.820 OK Kehlbalken
Grundstücksgrenze
Grundstücksgrenze
8.46⁵
FH max 8.50m ab OKFF
6.25⁵
TH max 6.50 ab OKFF
+3.005 OKFF DG
+2.835 OKRF DG
OK Dach 516.20
+2.235
Garage 3.00/9.00m
in EL BH
OKF 513.75
-0.215
OKFF max. 1.00m ü. Referenzpunkt
514.14
+0.175 OKFF EG
513.965
± 0.00 OKRF EG
Rinne in EL BH
vorh. Kanal
DN 315
KS ca.512.44
ca. -1.525
Anschluß Mischwasser
an vorh. MW-Kanal
in EL BH
RW DN100 1%Gefälle
SW DN100 1.5%Gefälle
MW-Kanal DN1000
mit Rückstausicherung
in EL BH
RW DN100 1%Gefälle
SW DN100 1.5%Gefälle
Zisterne
mit Überlauf
in EL BH
Referenzpunkt 513.16
Rückstauebene 515.31
Bodenplatte C 25/30 d=25cm
Gründung gem. Statik und Bodengutachten!
3.01⁵
1⁵
7.77
ohne Putz
1⁵
2.50
7.80
inkl. Putz
2.50